



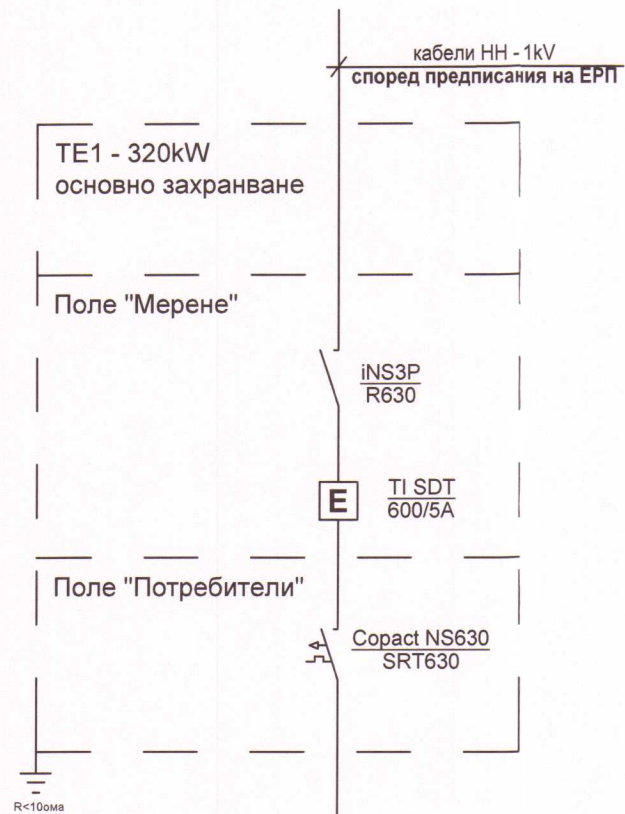

Консуматор	-	ГГ-осв.терен основно захранване
Мощност	kW	320
Работен ток	A	465
Кабел и сечение	mm ²	кабели НН според ЕРП

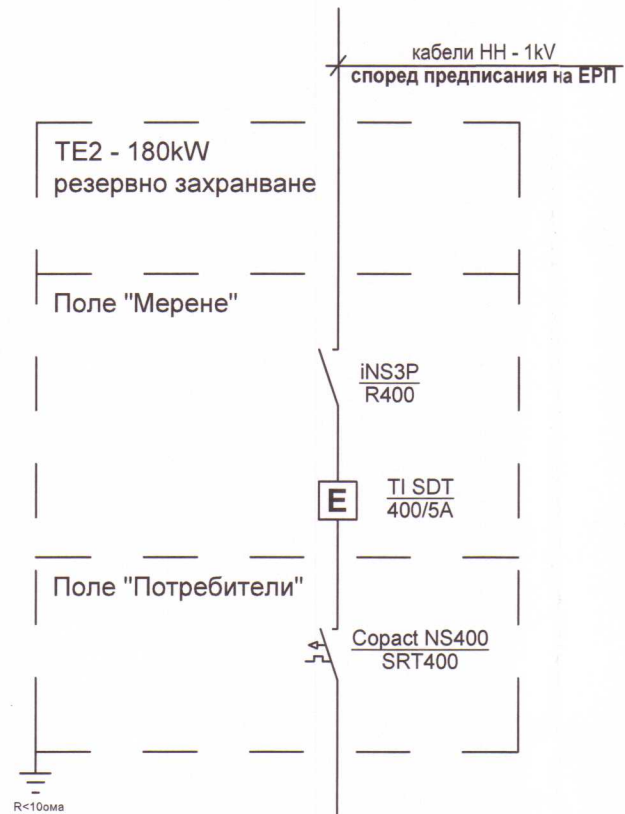

Консуматор	-	ГГ-осв.терен резервно захранване
Мощност	kW	180
Работен ток	A	260
Кабел и сечение	mm ²	кабели НН според ЕРП

Мощности от 2 независими ТП:

Захранване 1	Pe~ 320 kW
Захранване 2	Pe~ 180 kW

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ

Гл.архитект
афх Золяри

Доклад за съответствие
с проекта
от 13.12.2018
ЕКОИНЖЕНЕРИ

"ЕКОИНЖЕНЕРИ" ЕООД
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТВИЕТО
И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
УДОСТОВЕРЕНИЕ №РК-0456/14.05.2015г.
УПРАВИТЕЛ
/инж.Н.Петкова/
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЧАСТ: ЕЛЕКТРО
ПОДПИС:

ОБЕКТ

СТАДИОН „АРЕНА АРДА“ - ГР. КЪРДЖАЛИ
„ОСВЕТЛЕНИЕ, ФУТБОЛЕН ТЕРЕН
И ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ - /инж.Х.Азис-Кмет/

СЪГЛАСУВАЛ

ПОДПИС

VI
MAX

ЕТ "ВИМАКС - Симона Цветкова - Валентин Иванов"
проектантско бюро

УПРАВИТЕЛ

инж. В. Иванов

ПРОЕКТАНТ

инж. В. Иванов

ПЕЧАТ

Секция:
ЕЛСТ

Част от проект
по удостоверение
за ПП

Регистрационен № 42097

инж. ВАКОМ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ

Подпис:

Част от удостоверение за ПП за текущата година

СЪГЛАСУВАЛИ

ПОДПИС

Архитектура

Конструкции

Геодезия

Геология

ПБ

ЧАСТ

ЕЛЕКТРО

ФАЗА

ТП

ЧЕРТЕЖ

Еднолинейна схема
електромерни табла

МАЩАБ

1: 100

ЛИСТ

5 /5

ДАТА

08. 2018

Информацията, съдържаща се в този документ, е собственост на ЕТ "ВИМАКС", на основание чл.3, ал.1, т.8 от ЗАПСП и чл.162, ал.2 и ал.3 от ЗУП. Никаква част от този документ не може да се репродуцира, под каквато и да било форма, както и да се предава на трети страни, без разрешението на ЕТ "ВИМАКС" в писмена форма.