


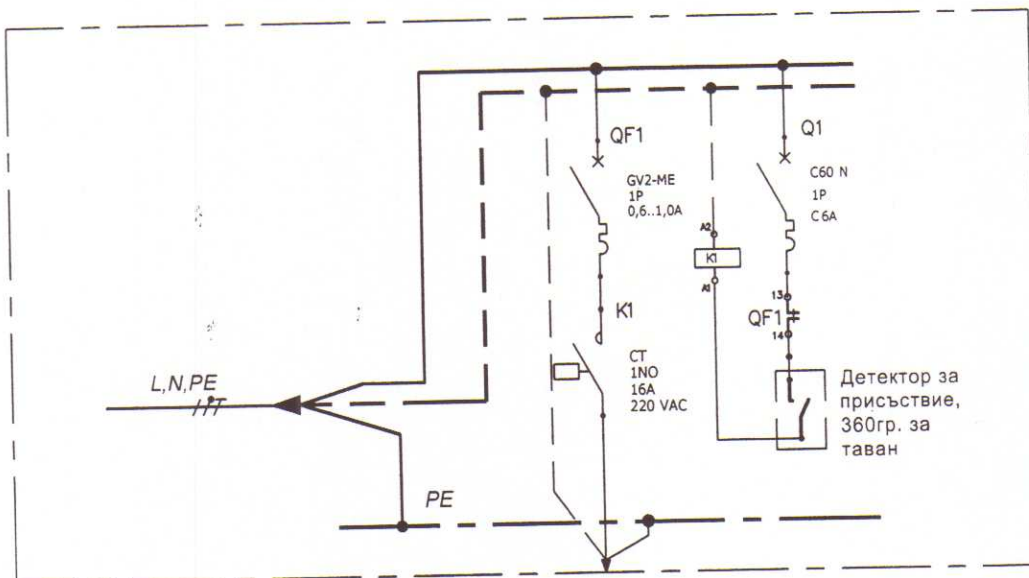

Токов кръг, №	Общо	1
Инст. мощност, W	150	150
Фаза	L	L
Ток, A		
Защита - обозначение		QF1
Ном. ток на защитата, A		GV2-ME 0,6-1,0A
Тип на кабела	NYU	NYU
Сечение на кабела, мм2	3x2.5	3x1.5
Предназначение /функционални надписи/	от То-3-II-1ет.	вентилатор - В1
Обозначение на кабела		

ГАРАНТ - ИНВЕСТ АД
GARANT-INVEST JSCo
 консултант и строителен надзор
 Кърджали, ул. "Болга" №4 тел: 5 51 71, факс: 6 51 72
ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА УЧЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
 Специализация: **инж. Р. Корсика**
 Дата: **08-09-2015** Изп. директор:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 Истраж. № **03068**
НИКО
МИТКО МЕОНОВ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ И ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ УПИ I КВ.48 В ГРАД КЪРДЖАЛИ“

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: Принципна ел.схема на ново РЕТ - Тв2		ЧАСТ		Електрическа	
		ФАЗА	ТИП	черт.№ 21	
		Съгласували:	Име	Подпис	
Длъжност	Име	Подпис	Архитектура	арх. Св. Герганов	
Проектант	инж. М.Симеонов		Конструкт.	инж. А.Петрова	
			Вик	инж. В. Христова	
Представяващ ДЗЗД	Валентин Денев		ПУ и БУ	л.арх. Д.Денева	
Дата 11.2014г.	Масаб		ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	
			Геодезия	инж. В.Русанов	