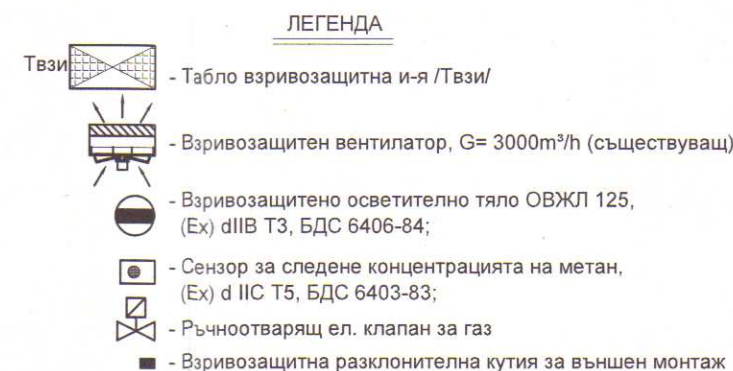




ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Сензорът за следене концентрацията на метан да се монтира над газовите съоръжения в най-високата част на помещението;
2. Взривозащитният вентилатор да се монтира високо, на 15см. от тавана до горният ръб на вентилатора;
3. Всички кабели, захранващи и сигнални да се положат по метални скари и открито по скоби на стените на височина 2,5м. от пода на помещението. Проводниците полагани под тази височина да се защитят в метални тръби или шлаухи;
4. При успоредно полагане на ел. линии с метални тръби на ОВ и ВК инсталации да се спазват минимални разстояния 10см. а при пресичане 5см.;
5. При успоредно полагане на ел. линии с тръбопроводи от сградната газова инсталация да се спазват минимални разстояния 40см. а при пресичане 10см.;
6. Третият или 5-тия проводник на силовата и контактна инсталации е за заземяване и е оцветен в жълто-зелено.;
7. Всички новомонтирани съоръжения да се присъединят към съществуващата заземителна инсталация на помещението.

Г. ГАРАНТ - ИНВЕСТ АГ
GARANT-INVEST JSCo
консултант и строителен надзор
Кюряклия, ул. "Болгар" №4 тел: 6 51 71, факс: 6 51 72
ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Съставен от: инж. Р. Жорсекия
08-09-2015 Изп. директор Ж. Ж.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНТЕРЕСА НА ПУБЛИЧНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03068

ИНЖ. МИТКО
НИКОЛОВ СИМЕОНОВ

Симеон Николов
(подпис)



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТКА
НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ
НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА
С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

Чертеж: СИТУАЦИЯ ВЗРИВООЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ ПОЕЩЕНИЕ КОТЕЛНО			ЧАСТ		Електрическа	
			ФАЗА	ТИП	черт.№ 14	
	Име	Подпис	Съгласували:	Име	Подпис	
Проектант	инж. М.Симеонов		Архитектура	арх. Св. Герганов		
			Конструктивна	инж. А.Петрова		
			Вик	инж. Д. Дишев		
			ПУ и БУ	л.арх. Д.Денева		
Управител	Валентин Денев		ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска		
Дата 11.2014г.	Масщаб 1:50		Геодезия	инж. В.Русанов		