




Токов кръг, №	съществуващи токови кръгове от таблото	нов т.кр.-n	нов т.кр.-n+1	нов т.кр.-n+2
Инст.мощност, W		500	500	500
Фаза		L1,N	L2,N	L3,N
Ток, A				
Защита - обозначение		Qn	Qn+1	Qn+2
Ном.ток на защитата, A		1p/C10A	1p/C10A	1p/C10A
Тип на кабела		NYU	NYU	NYU
Сечение на кабела, мм2		3x2.5	3x2.5	3x2.5
Предназначение /функционални надписи/		ново табло за управление на платформа 1 - T1	ново табло за управление на платформа 2 - T2	ново табло за управление на платформа 3 - T3
Обозначение на кабела		C01	C02	C03

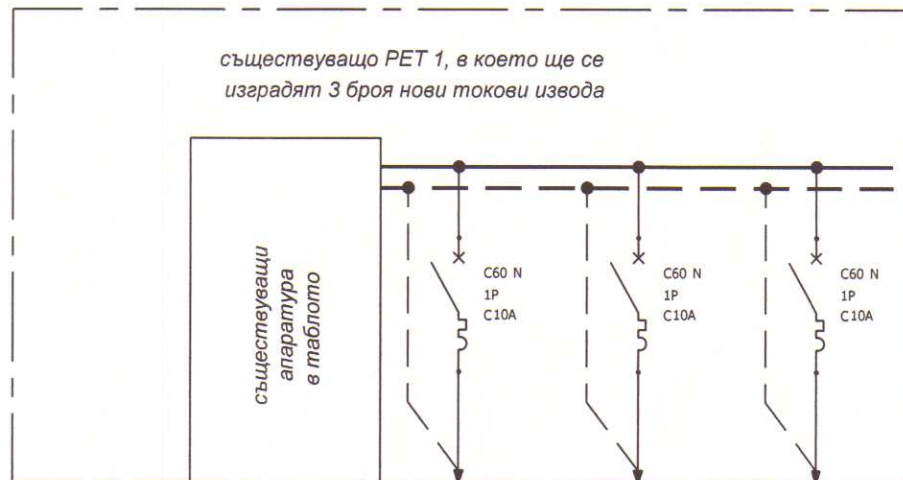

23/09/2015
Доклад за съответствие
от: Тасан Инвест ЕООД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.

ОПРР

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: Принципна ел.схема на съществуващо РЕТ 1		ЧАСТ	Електрическа	
		ФАЗА	ТИП	черт.№ 9
Име	Подпис	Съгласували:	Име	Подпис
Проектант	инж. М.Симеонов	Архитектура	арх. Св. Герганов	
		Конструктивна	инж. А.Петрова	
		ВиК	инж. Д. Дишев	
		ПУ и БУ	л.арх.Д.Денева	
Управител	Валентин Денев	ОВК и ЕЕ	инж. Н. Батолска	
Дата 11.2014г.	Масщаб -	Геодезия	инж. В.Русанов	

