


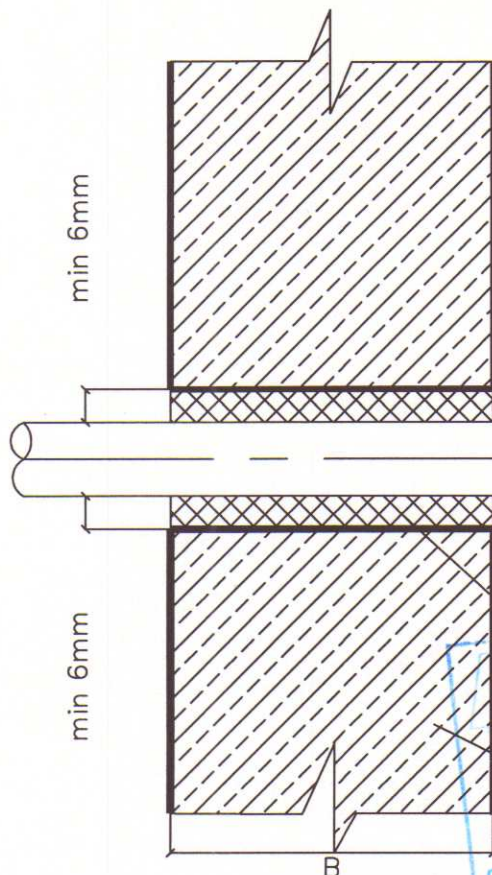

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБР
гл.архитект.....
23.09.2015 г.
Доклад за оценка за съответствие
на проекта
от: Гарант Инвест АД

ГАРАНТ - ИНВЕСТ АД
GARANT-INVEST JSCo
консултант и строителен надзор
Кърджали, ул. "Волга" №4 тел: 6 51 71, факс: 6 51 72
ИЗВЪРШЕНА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
инж. Р. Хорски
08-09-2015
Исп. директор

ЛЕГЕНДА:

- 1 газопровод с диаметър d
- 2 обсадна тръба с диаметър D
- 3 бетонова плоча или вътрешна стена с дебелина B
- 4 свързващ материал
- 5 пенополиуретан

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Обсадните тръби са от тръби по БДС EN 10208-1
2. Диаметрите и дебелината на стената на обсадните тръби са минимално допустимите
3. Размерите са в мм.
4. Количествата за обсадните тръби са дадени в част Газови инсталации
5. При преминаване през тухлена стена се разрешава обсадната тръба да се изпълни от PVC или PE-HD, като светлия отвор между обсадната тръба и газопровода е не по-малък от 12 мм

ГАЗОПРОВОД		ОБСАДНА ТРЪБА		Диаметър на свредло D _o	
dxs [mm]	DxS [mm]	Стандарт	Материал	при бетонова стена	при тухлена стена при бетонов пог
21.3x3.2	42.4x2.3	БДС EN 10208-1	EW EN 10208-1-L210GA-DxS-r2 Док. за качество EN 10204-3.1B	32	62
26.9x3.2	48.3x2.3			62	62
33.7x3.6	60.3x2.3			62	62
42.4x3.6	60.3x2.3			62	62
48.3x3.6	76.1x2.3			62	102
60.3x3.6	88.9x2.3			102	102
76.1x4.0	114.3x2.3			102	102

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03118
инж. НЕЛИ
ВАСИЛЕВА БАТОЛСКА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТКА
НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И ВЪВЕЖДАНЕ
НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА
С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: ДЕТАЙЛ: Преминаване през стена

М ---

Газификация инж. Н. Батолска

Част : ГАЗ

Фаза:
РИП

Чертеж №:
5/8

Дата:
08.2014г.

Представяващ ДЗЗД Валентин Денев