




ПРЕСИЧАНЕ НА ГАЗОПРОВОД С ДРУГИ ИНЖЕНЕРНИ ПРОВОДИ

КАБЕЛ

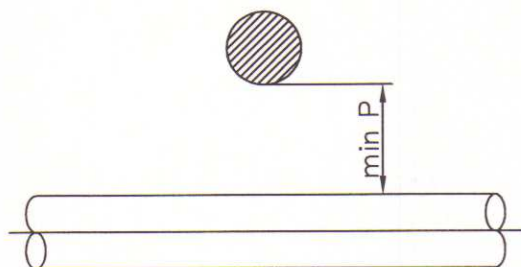


Вид кабел	P
Съобщителен	20
Силов до 1 [kV] вкл.	50
Силов до 35 [kV] вкл.	60
Силов над 35 [kV]	70


БЕТОННИ БЛОКОВЕ С КАНАЛИ ЗА КАБЕЛИ

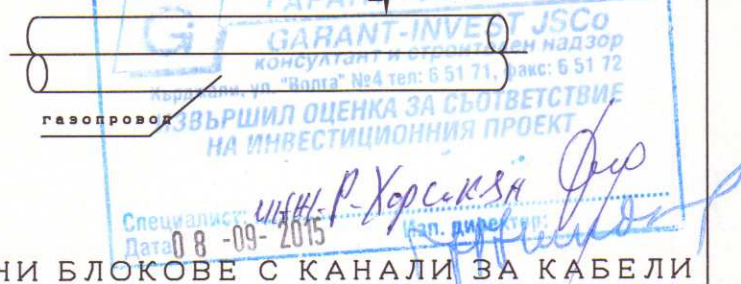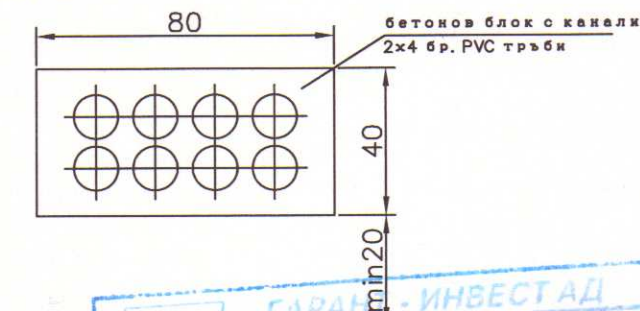

ГАЗОПРОВОД
ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ
ТОПЛОПРОВОД

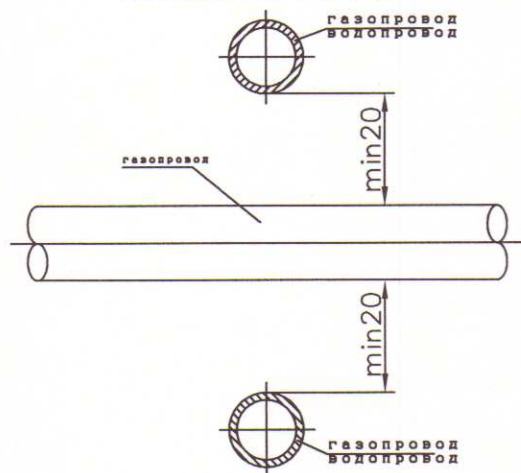

БЕТОННИ БЛОКОВЕ С КАНАЛИ ЗА КАБЕЛИ

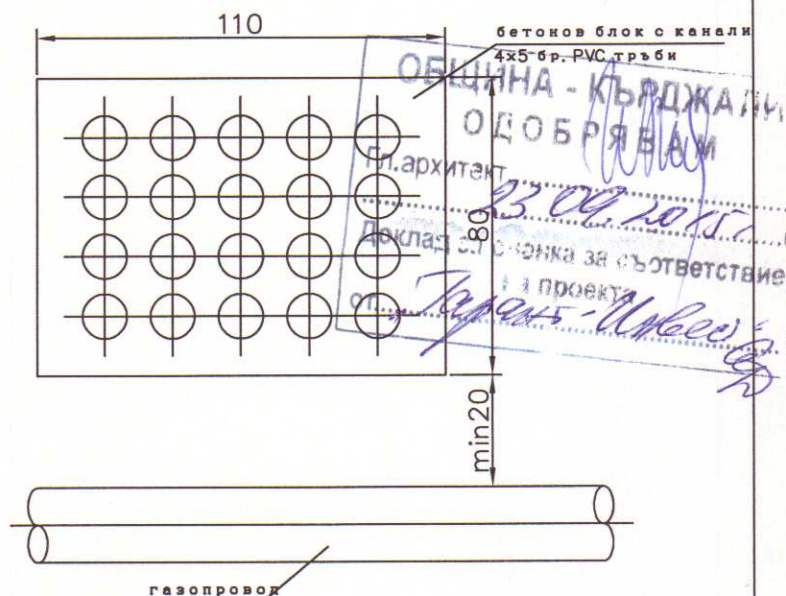

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Разполагането на подземните технически проводи е съгласно Наредби N 3 и N 8 (на територията на населени места).
2. Всички размери са в сантиметри.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ**
ОБЕКТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ
КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: **ДЕТАЙЛ: Пресичане на газопровод**

М ---

Газификация инж. Н. Батолска

Част : ГАЗ

Фаза:
РИП

Чертеж №:
7/8

Дата:
11.2014г.

Представяващ ДЗЗД Валентин Денев