
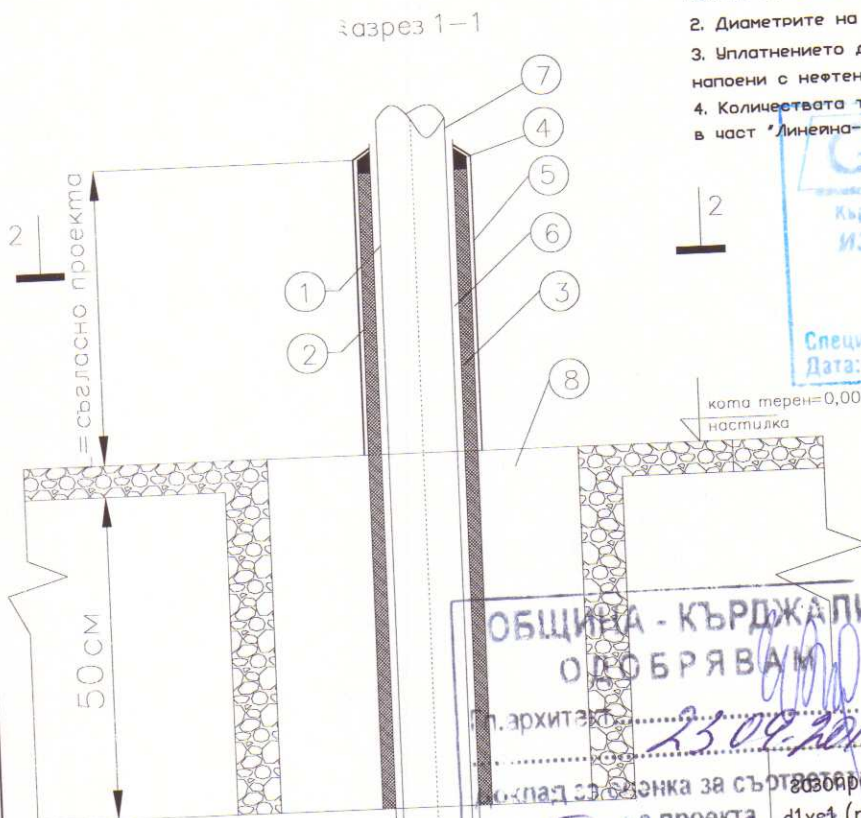


Забележки:


1. Диаметрите на защитните кожуси и размерите на изкопа са съгласно таблица №1
2. Диаметрите на защитните кожуси са минимално допустимите.
3. Уплатненията да се изпълнят с калцица или конопена въже напоени с нефтен битум
4. Количествата тръби за защитните кожуси са дадени в част "Линейна-Технологична" на работните проекти

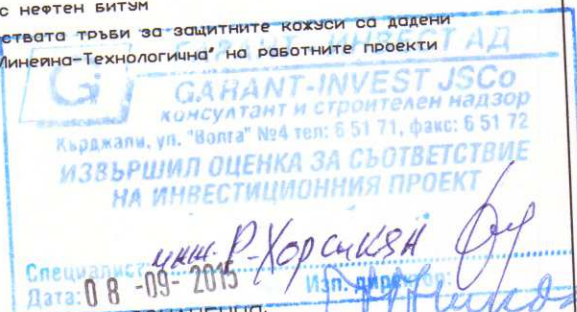

- ОЗНАЧЕНИЯ:
- 1- Газопровод с диаметър d1
 - 2- Защитен кожух с диаметър d1
 - 3- Уплатнение
 - 4- "Пенополиуретан"
 - 5- "Амерлон 400"
 - 6- Изолация от полимерна лента
 - 7- Жълт автоемайллак
 - 8- Пясък или мека пръст

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
ОДОБРЯВАМ
инж. архит. *23.09.2015*
от *Тараканов*

разрез 2-2

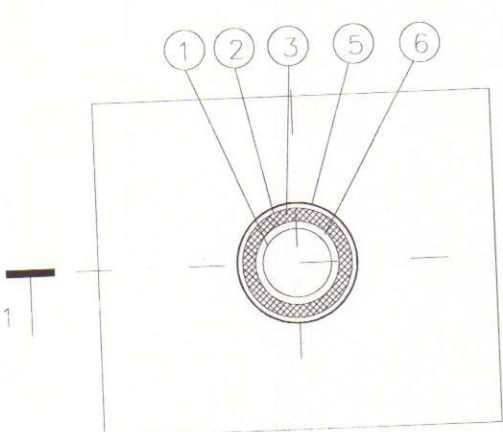

		защитен кожух	
d1x s1 (mm)	d2 x s2 (mm)	стандарт	материал
33.7x3.6	76.1x2.3	EN 10208-1	SAWN En 10208-1-L210GA-dxs-r2 lok za ka'estwo n 10204-3.1B
42.4x3.6	76.1x2.3		
48.3x3.5	114.3x2.3		
60.3x3.6	114.3x2.3		
76.1x4.0	168.3x2.9		
88.9x4.0	168.3x2.9		
114.3x4.0	219.1x3.2		
139.7x4.5	219.1x3.2		
168.3x5.0	273x3.6		
219.1x6.3	323.9x4.0		
273x6.3	406.4x4.5		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБЕКТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА С О У "ОТЕЦ ПАИСИЙ" В УПИ I, КВ.78 гр.КЪРДЖАЛИ

КОНСОРЦИУМ "ЦИЕС-ДММ КЪРДЖАЛИ"

ЧЕРТЕЖ: ДЕТАЙЛ: Излизане от терен		М ---
Газификация	инж. Н. Батолска	Част : ГАЗ
Съгласували		Фаза: РИП
		Чертеж №: 8/8
		Дата: 11.2014г.
Представяващ ДЗЗД Валентин Денев		

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03118
инж. НЕЛИ ВАСИЛЕВА БАТОЛСКА
ОБКХТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ