


№	Наименование
16	КОТЕЛНО



ТАБЛО КОНТАКТИ	ОСВЕТЛЕНИЕ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	
ЛОТ 1x18 W IP44	
ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	
КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН	
КЛЮЧ СЕРИЕН	
КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН	
КОНТАКТ МОНОФАЗЕН, ЕДИНИЧЕН	
КОНТАКТ МОНОФАЗЕН, ДВОЕН	
БОЙЛЕРНО ТАБЛО	
ИНТЕРНЕТ ИЗВОД	
БИТОВ ВЕНТИЛАТОР 22W	
БОЙЛЕР	
ЕВАКУАЦ. ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 8W	

Забележки :

- Осветителната инсталация се изпълнява схема TN-S с проводници ПВ-А1 изтеглени в вод. тръби скрито под ел.картона на стени и покриви.
- Всички отклонения да се правят на клемни в разклонителните кутии.
- Ключовете се монтират на 1,5 м от пода. На местата, където са групирани по два и повече да се монтират в общи рамки с модулни конзоли за скрит монтаж.
- В баните и WC се монтират влагозащитени осветела със защита минимум IP44.
- Токите на кабелите на контактите и кабелите едноконтурни се защитават от токове на утечка с групова защита посредством диф. токов прелюсвач 30mA.
- Контактите да се монтират както следва:
- контакти с общо предназначение на 1,5 м
- Сечението на проводниците на осветителната инсталация да е 3x1,5mm², на кабелите за контакти 3x2,5mm².
- Ел. таблата, ел. съоръженията, ел. инсталациите да се изпълняват по изискванията на чл. 55, 56, 236, 240 и 245 от ЕПН, които са описани в записките.

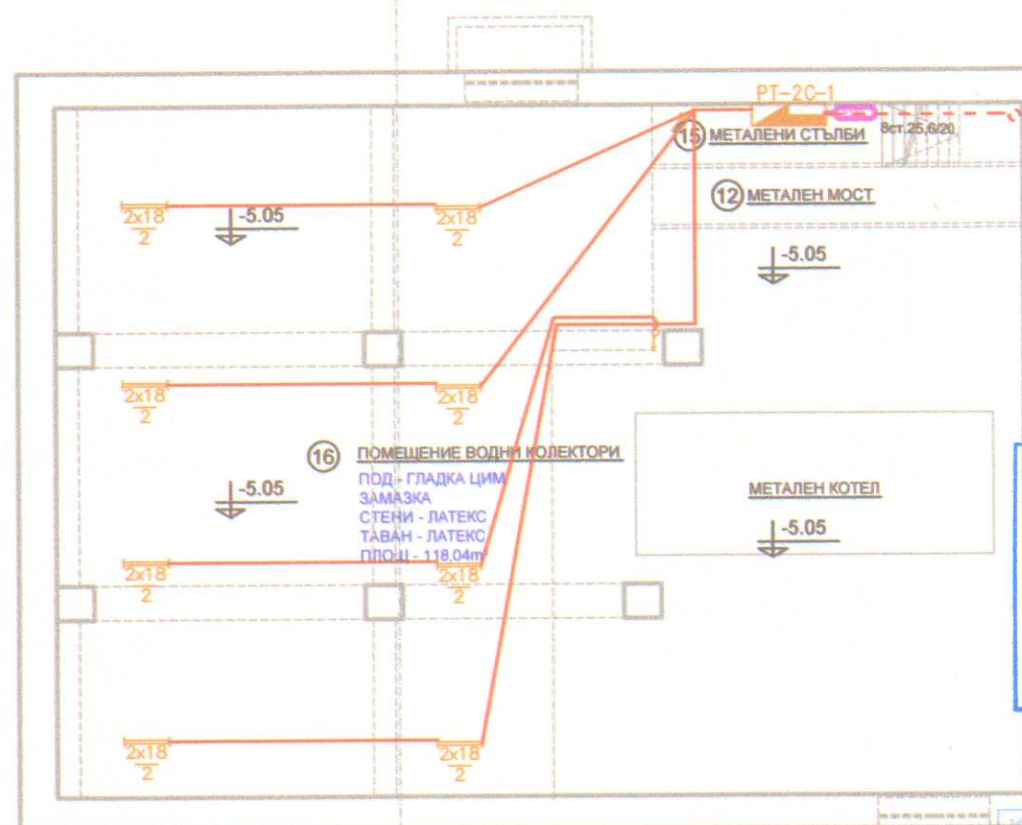

СТРОИТЕЛЕН № 130
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 4/0

Подпис: Дата: 2015

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИ
Регистрационен № 1
инж. СВЕ
ТОДОРОВ
КИИП
ЕАСТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

6

7

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН - 2
ПРОЕКТ

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ

За Инвеститора : подпис : ОДОБРЯВАМ
име : Гл. архитект
23/09/2015
Доклад за извършена работа по проекта
от: инж. - Русев

This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD



АРХКОН ПРОЕКТ ООД
ARCHCON PROJECT LTD

ул. "Ястребец" 9 б.к.2 от.6
1680 СОФИЯ тел. 02/963 00 25
e-mail: archconproject@abv.bg факс 02/866 39 57

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЕКТ Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

ПРОЕКТАНТ инж. Светлин Стайков

УПРАВИТЕЛ арх. В. Ракъджиева

ЧАСТ Електро

ЧЕРТЕЖ СИЛНОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН НА -2 НИВО

съгласували:

Архитектура арх. П. Русев

Конструктивна инж. И. Маричова

ПБЗ инж. И. Маричова

В и К инж. Кр. Ракъджиева

ОВ и К инж. Д. Ангелова

Технология инж. Д. Ангелова

ЕЕ инж. Д. Ангелова

Геодезия инж. Н.Ялъмов

Пътна инж. М. Иванова

ПБ инж. В. Стоянов

ПУСО инж. В. Стоянов

Паркоустройство ланд. арх. В. Симеонова

„Този документ е създаден в рамките на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган