


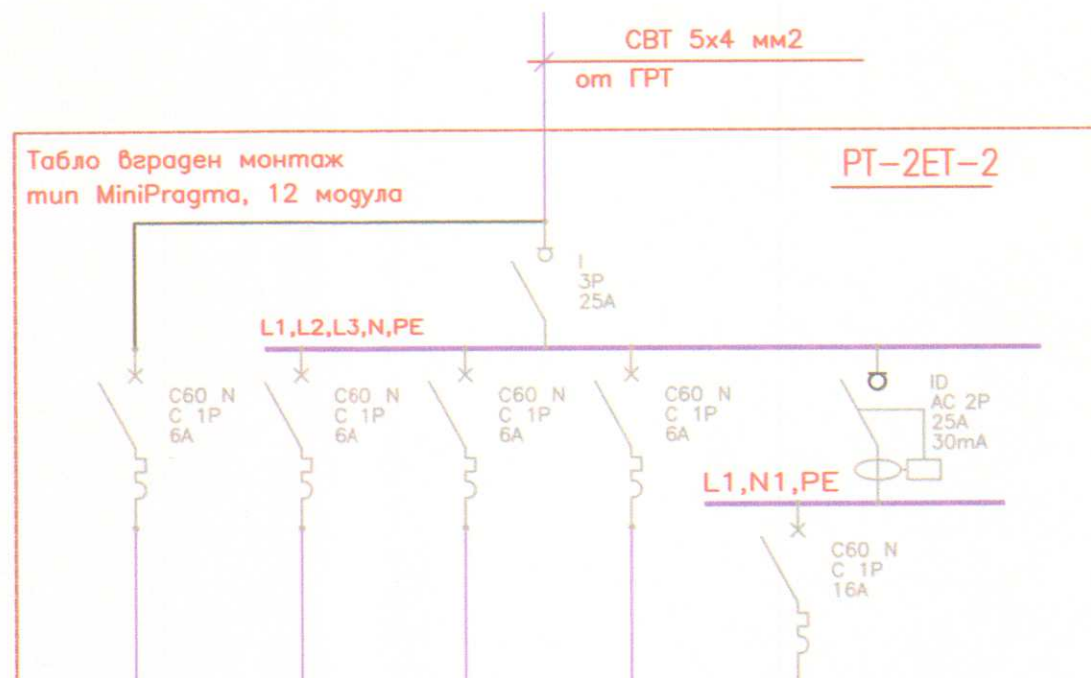

ПВ 3x1.5 мм2

ПВ 3x2.5 мм2

Токов кръг	No	ЕВ	2	3	4	5	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	4	22	15	15		56
Конст. излаз	бр.	—	—	—		8	9
Инст. мощност	kW	0.032	0.792	0.540	0.540	2,000	3.904
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	Ke=1,0
Консуматор		ЕВАК. ОСВ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	КОНТАКТИ О.Н.	Pp=3.904kW Ip=6.12A

ЛЕГЕНДА

I 3P 32A	— Мощностен разединител I, триполюсен, 32A	ID AC, 2P 25A 30mA	— Мощностен разединител ID, клас AC 2P, 25A с чувствителност 30mA
C60N C, 1P 10A	— Автоматичен прекъсвач C60N, криба C, 1P, 10A, еднополюсен	CT 1NO 16A 230VAC	— Модулен контактор CT с 1н.о. контакт, 16A, берица за управление работещ при напрежение 230V
C60N D, 1P 16A	— Автоматичен прекъсвач C60N, криба D, 1P, 16A, еднополюсен		

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
4. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.



За Инвеститора:	ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ
Име:	ОД ОБЩЕСТВО
Гл. архитект:	23/09/2015
Документ:	Доклад за отговорност
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ	Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавен бюджет на Република България
This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD	
АРХКОН ПРОЕКТ	АРХКОН ПРОЕКТ ООД ARCHCON PROJECT LTD
ул. "Ястребец" 9 бля2 от6 1680 СОФИЯ e-mail: archconproject@abv.bg	
тел 02/963 00 25 факс 02/866 39 57	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ	
ОБЕКТ	Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К. Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5
ПРОЕКТАНТ	инж. Светлин Стайков
УПРАВИТЕЛ	арх. В. Ракъджиева
ЧАСТ	Електро
ЧЕРТЕЖ	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ЕТАЖНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО PT-2ET-2
съгласували:	подпис:
Архитектура	арх. П. Русев
Конструктивна	инж. И. Маричова
ПБЗ	инж. И. Маричова
В и К	инж. Кр. Ракъджиева
ОВ и К	инж. Д. Ангелова
Технология	инж. Д. Ангелова
ЕЕ	инж. Д. Ангелова
Геодезия	инж. Н. Ялъмов
Пътна	инж. М. Иванова
ПБ	инж. В. Стоянов
ПУСО	инж. В. Стоянов
Паркоустройство	ланд. арх. В. Симеонова
„Този документ е създаден в рамките на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“	