


Табло бераден монтаж
тип MiniPragma, 12 модула

PT-3ET-2

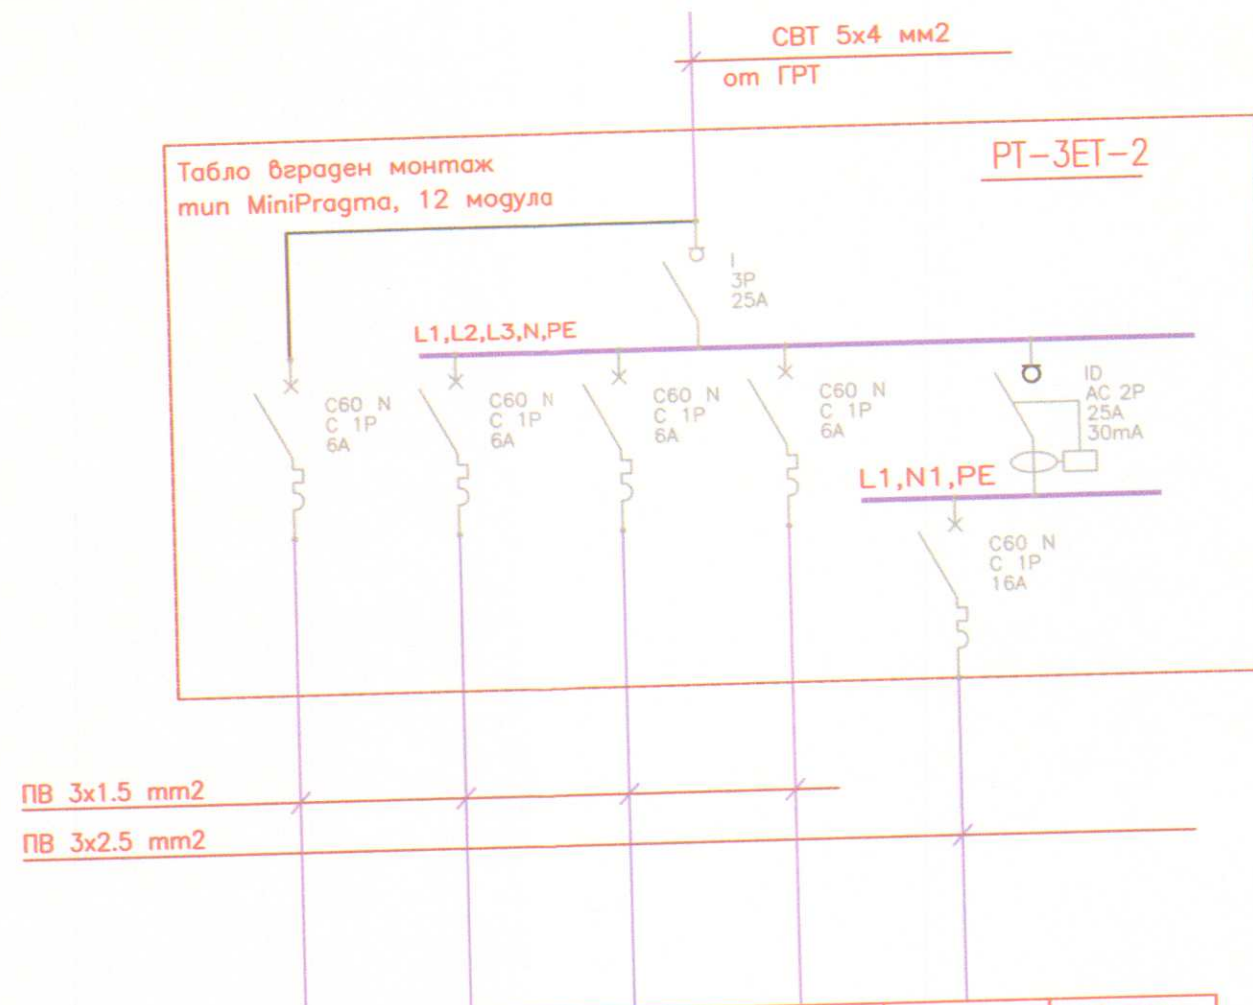

Токов кръг	No	ЕВ	2	3	4	5	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	4	23	15	15		57
Конт. излаз	бр.	—	—	—		6	6
Инст. мощност	kW	0.032	0.828	0.540	0.540	1,500	3.440
Фаза		L1	L2	L3	L1	L2	Ke=1,0
Консуматор		ЕВАК. ОСВ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	ОСВЕТЛЕНИЕ	КОНТАКТИ О.Н.	Pp=3.440kW Ip=9.37A

ЛЕГЕНДА

- I 3P 25A — Мощностен разединител I, триполюсен, 25A
- C60N C, 1P 10A — Автоматичен прекъсвач C60N, криба C, 1P, 10A, еднополюсен
- C60N D, 1P 16A — Автоматичен прекъсвач C60N, криба D, 1P, 16A, еднополюсен

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
4. При замяна типа на апаратурата да се произчисли схемата.

ID AC, 2P 25A 30mA — Мощностен разединител ID, клас AC 2P, 25A с чувствителност 30mA

„ТЕХ.РЕС КОНСУЛТ“ ЕООД
ЕИК 128606562

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
ОСТОВЕРЕНИЕ № РК-014/04.03.2015

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 07768
инж. СВЕТИЛИН
ТОДОРОВ СТАЙКОВ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

БЩИНЕ КЪРДЖАЛИ
За Инвеститора: подпис: **ОДОБРЯВАМ**
име: **ЮХИТА**
23/09/15
ОТВЕТСТВИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестиранията в Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавен бюджет на Република България

This drawing is made by Archcon Project LTD. All rights reserved. It is not allowed to copy and use this drawing without the knowledge and permission of Archcon Project LTD

АРХКОН ПРОЕКТ
ARCHCON PROJECT LTD
ул. „Ястребец“ 9 б.к.2 от.6
1680 СОФИЯ
e-mail: archconproject@abv.bg
тел 02/963 00 25
факс 02/866 39 57

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ**

ОБЕКТ Проект за основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „П.К Яворов“ в град Кърджали, УПИ I-486, кв.21 Б, по плана на гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали; идент. № 40909.102.128.5

ПРОЕКТАНТ инж. Светлин Стайков

УПРАВИТЕЛ арх. В. Ракъджиева

ЧАСТ Електро
фаза РП
мащаб

ЧЕРТЕЖ ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА НА ЕТАЖНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО PT-3ET-2
дата 12.2014
чертеж: 23/29

съгласували: подпис:

Архитектура арх. П. Русев

Конструктивна инж. И. Маричова

В и К инж. И. Маричова

ОВ и К инж. Кр. Ракъджиева

Технология инж. Д. Ангелова

ЕЕ инж. Д. Ангелова

Геодезия инж. Н.Ялъмов

Пътна инж. М. Иванова

ПБ инж. В. Стоянов

ПУСО инж. В. Стоянов

Паркоустройство ланд. арх. В. Симеонова

„Този документ е създаден в рамките на проект „Техническа помощ за развитието на град Кърджали“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган