


$Q_{\text{макс.час. /с. Мост}} = 14,22 \text{ л/сек}$ $Q_{\text{макс.час. /с. Черньовцы}} = 1,60 \text{ л/сек}$
 $L_{\text{общо}} = 7091 \text{ м}$ $L_{\text{ред}} = 6551 \text{ м}$
 $q = 0.00217066 \text{ л/сек.м}$
 $Q_{\text{ППН за второстепенен клон}} = 2,5 \text{ л/сек}$
 $Q_{\text{ППН за главен клон}} = 5 \text{ л/сек}$

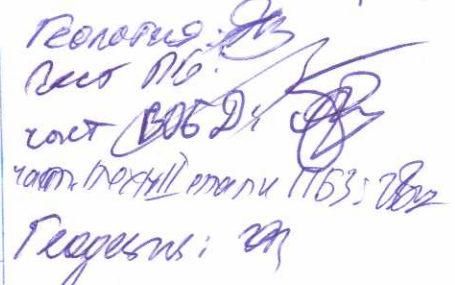

Възложител:	Община Кърджали		
Обект:	Обект: "Реконструкция водоснабдяване група "Черешница-Мост", община Кърджали"		
Етап:	Вътрешна водопроводна мрежа на с. Мост		
Чертеж:	СИТУАЦИЯ - ИДЕЙНО РЕШЕНИЕ		
М 1:2000	Фаза: РП	Част: Водопровод	Чертеж: 1
Проектант:	инж. Григор Петров		