


# Клон 26

L=49 м  
Q=2.61 л/сек  
PE-HDØ90  
V=0.53 м/сек  
J=0.004267  
H<sub>заг.</sub>=0.21 м  
H<sub>св</sub>=35.07 м  
H<sub>св</sub>=36.53 м  
482.36  
482.15

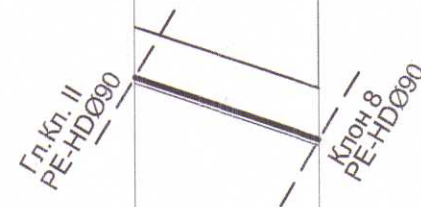


горизонтален 1:2000  
МАЩАБ  
вертикален 1:200  
430.00

|                      |                        |        |
|----------------------|------------------------|--------|
| Вид на тръбите       | L=49м<br>PE-HDØ90      |        |
| категория на почвата | 58% земяна/ 42% скална |        |
| наклон               | 3.40%                  |        |
| дължина              | 49м                    |        |
| дълбочина на изкопа  | 1.5                    | 1.5    |
| коти терен           | 445.79                 | 445.62 |
| коти дъно изкоп      | 445.79                 | 444.12 |
| разстояния           | частични               | 49     |
|                      | обща                   | 49     |
| №: на точките        | OK55                   | OK94   |

# Клон 27


L=90 м  
Q=2.88 л/сек  
PE-HDØ90  
V=0.58 м/сек  
J=0.004996  
H<sub>заг.</sub>=0.45 м  
H<sub>св</sub>=36.52 м  
481.14  
L=83 м  
Q=2.68 л/сек  
PE-HDØ90  
V=0.54 м/сек  
J=0.004408  
H<sub>заг.</sub>=0.37 м  
480.69  
480.32

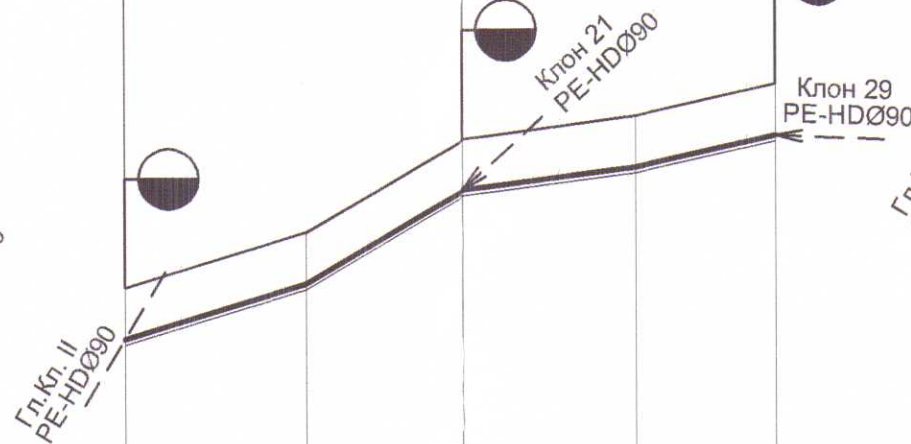

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| L=173м<br>PE-HDØ90/5.4мм/1MPa Двътр.=79.2мм |        |
| 58% земяна/ 42% скална                      |        |
| 3%                                          | 5.78%  |
| 1.3%                                        | 2.24%  |
| 48м                                         | 42м    |
| 46м                                         | 37м    |
| 1.50                                        | 1.50   |
| 443.62                                      | 444.06 |
| 443.12                                      | 444.56 |
| 446.59                                      | 448.49 |
| 447.59                                      | 449.09 |
| 448.42                                      | 449.92 |
| 48                                          | 42     |
| 46                                          | 37     |
| 0                                           | 48     |
| 90                                          | 136    |
| 173                                         |        |
| OK98                                        | OB 9   |
| OK97                                        | т.1    |
| OK103                                       |        |

# Клон 28


L=78 м  
Q=2.67 л/сек  
PE-HDØ90  
V=0.54 м/сек  
J=0.004408  
H<sub>заг.</sub>=0.34 м  
H<sub>св</sub>=40.44 м  
480.49  
H<sub>св</sub>=43.35 м  
480.15

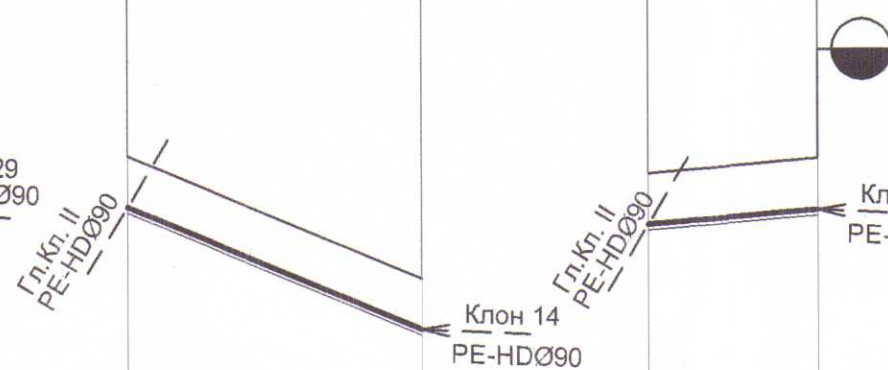

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| L=78м<br>PE-HDØ90/5.4мм/1MPa |       |
| 58% земяна/ 42% скална       |       |
| 4.16%                        |       |
| 78м                          |       |
| 1.5                          |       |
| 438.55                       |       |
| 440.05                       |       |
| 435.3                        |       |
| 78                           |       |
| 0                            |       |
| 78                           |       |
| OK106                        | OK82' |


# Клон 29

L=46 м  
Q=2.60 л/сек  
PE-HDØ90  
V=0.53 м/сек  
J=0.004267  
H<sub>заг.</sub>=0.20 м  
H<sub>св</sub>=30.47 м  
480.01  
H<sub>св</sub>=29.89 м  
479.81


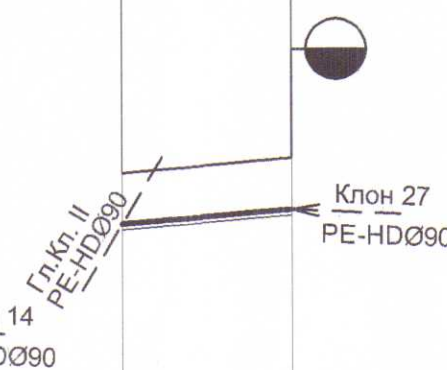


|                        |       |
|------------------------|-------|
| L=46м<br>PE-HDØ90      |       |
| 58% земяна/ 42% скална |       |
| 0.82%                  |       |
| 46м                    |       |
| 1.5                    |       |
| 448.04                 |       |
| 448.54                 |       |
| 448.42                 |       |
| 46                     |       |
| 0                      |       |
| 46                     |       |
| OK108                  | OK103 |

## ДЕТАЙЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ЛЕКО ДВИЖЕНИЕ

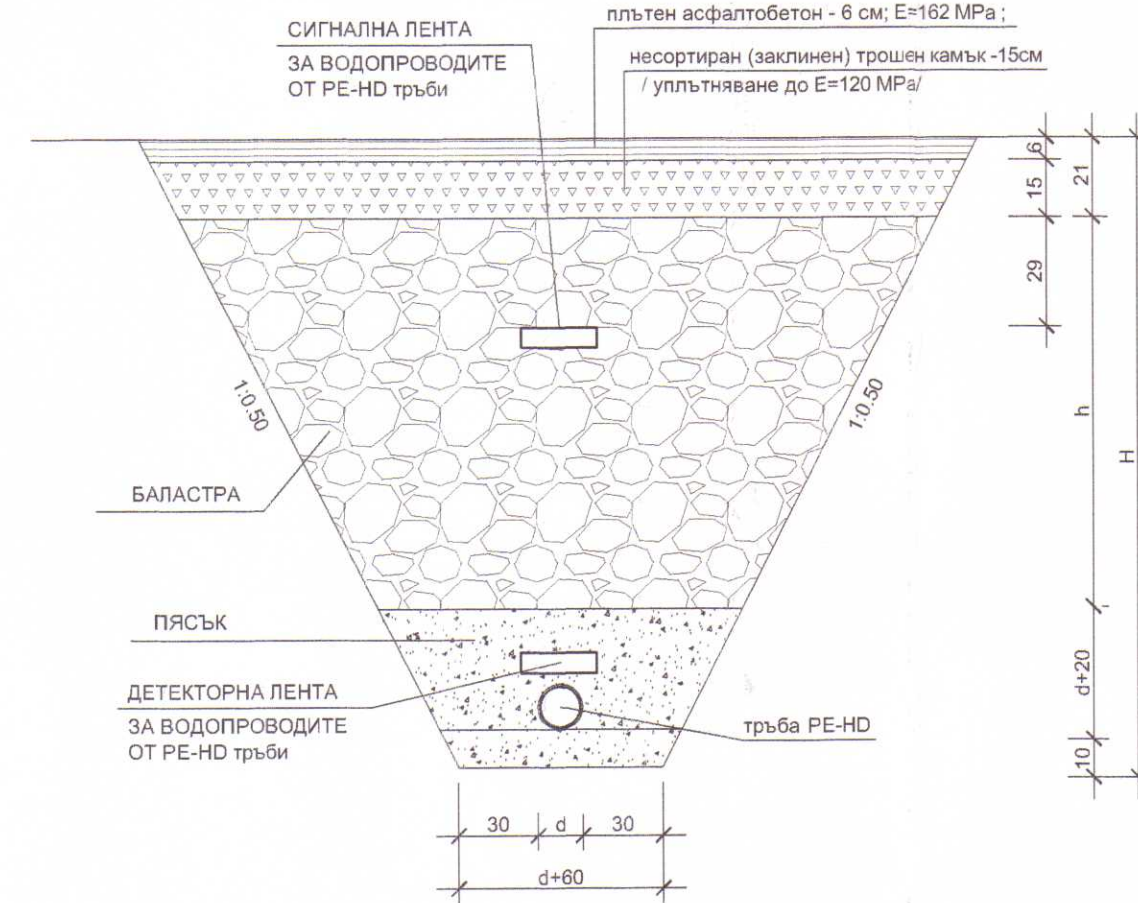

## ДЕТАЙЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЪТИЩА БЕЗ ТРАЙНА НАСТИЛКА

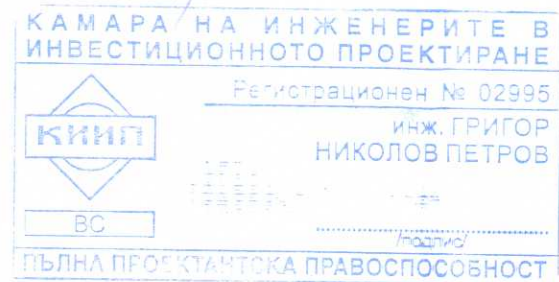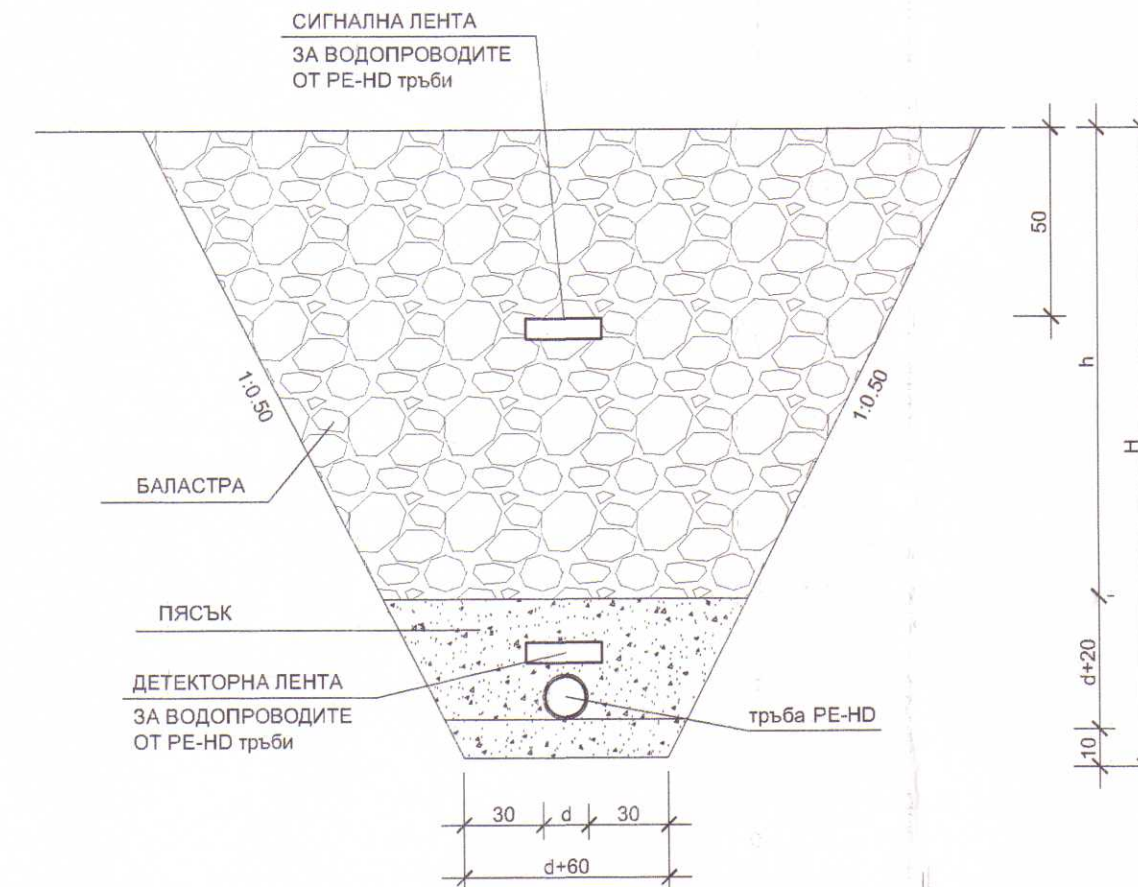

|             |                                                                               |                  |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Възложител: | Община Кърджали                                                               |                  |            |
| Обект:      | Обект: "Реконструкция водоснабдяване група "Черешница-Мост", община Кърджали" |                  |            |
| Етап:       | Вътрешна водопроводна мрежа на с. Мост                                        |                  |            |
| Чертеж:     | Клонове 26, 27, 28 и 29 - Надлъжни профили - II етап                          |                  |            |
| М 1:2000    | Фаза: РП                                                                      | Част: Водопровод | Чертеж: 22 |
| Проектант:  | инж. Григор Петров                                                            |                  |            |

