

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ	
ОДОБРЯВАМ	
протокол № 12	30.06.2010
решение № 28	
на ЕСУТ	
Гл.архитект	

ПУП –ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

**ОБЕКТ:"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА
ЦЕНТЪР ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ"**


**ГР.КЪРДЖАЛИ ,С.ГОРНА
ГЛЕДКА,С.ВИШЕГРАД И С.ОСТРОВИЦА
ОБЩ.КЪРДЖАЛИ ОБЛ.КЪРДЖАЛИ**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:"КАДАСЪР-М" ООД-Кърджали

Управител:.....

/инж.Д.Димитров



Обяснителна записка

Обект: **Външно електрозахранване на център за обработка на отпадъци на община Кърджали**

Част I: **Схема на електрозахранване към ПУП-парцеларен план на кабелна линия 20 кВ от ТП82/Общежития/ до ТП Проходна кула**

Част II: **Схема на електрозахранване към парцеларен план за ВЕЛ 20 кВ от ТП Проходна кула до съществуващ стълб №5 на отклонение Островица**

Възложител: **община – гр.Кърджали**

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ	
ПРОТОКОЛ №.....	
РЕШЕНИЕ №.....	ОТ.....
НА ЕСУТ	
ГЛ.АРХИТЕКТ.....	

I.Обща част

Настоящите електрически схеми към ПУП-парцеларен план за отреждане трасе за кабелна линия 20 кВ от ТП82/Общежития/ до ТП Проходна кула и парцеларен план за въздушен електропровод 20 кВ от ТП-Проходна кула (собственост на "Форест грийн"- АД, гр.София) до съществуващ стълб №5 на откл.Островица са разработени по искане на възложителя община гр.Кърджали, въз основа на скица-извадка 4303/03.10.2008г. и №4347/08.10.2008г. на регионалната служба по геодезия, картография и кадастър и предварителен договор №380/11.09.2006г. за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕВН – България „Електроразпределение” – АД гр.Пловдив, КЕЦ гр.Кърджали.

С представените ПУП-парцеларен план и парцеларен план се цели урегулирането на трасета за за кабелна линия 20 кВ от ТП82/Общежития/ до ТП Проходна кула и въздушен електропровод 20 кВ в участъка от ТП-Проходна кула до съществуващ стълб №5 на откл.Островица. При изготвянето на електрическите схеми е използван картен материал подготвен от фирма "Кадастър-М"- ООД гр.Кърджали и са спазени изискванията на Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти и Наредба №3 /09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

II.Техническо описание

Съгласно предварителния договор на ЕВН – България е предвидено ТП-Проходна кула да бъде захранена от два независими източника (подстанция 110/20 кВ Кърджали и подстанция 110/20 кВ Гледка), чрез един кабелен и два въздушни електропровода 20 кВ. По този начин ТП-Проходна кула се превръща в сигурен източник на електроенергия. С проектирането и изграждането на новата кабелна линия 20 кВ ТП Проходна кула се присъединява към кабелната мрежа захранвана от подстанция 110/20 кВ Гледка, а чрез новия участък от въздушна електропроводна линия/ВЕЛ 20 кВ/ от ТП Проходна кула до съществуващия стълб №5 на отклонение Островица се обособява самостоятелен въздушен електропровод 20 кВ от който се захранва трафопоста на Общинския център за обработка на отпадъци. Сечението на новата кабелна линия съгласно предварителния договор за присъединяване е 185 мм², а поради това че новата ВЕЛ пресича ж.п. линия ще бъде изградена с минимално допустимото сечение на проводника АС-95 мм² съгласно Наредба №3/09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

III.Описание на трасета

III.I.Трасе на кабелна линия 20 кВ

Трасето на новата кабелна линия е показано на приложената електрическа схема №1. Началото на кабелната линия започва от ТП 82/Общежития/, преминава покрай гърба на общежитията и излиза на тротоара на улицата. По тротоара достига до общински път за бившия мебелен завод, продължава по левия банкет на пътя и при т.84 напуска урбанизираната част на града. По левия банкет на пътя достига до кръстовище с полски път, където пресича общинския път и продължава по границата между полския път и имот №115 достига оградата на бившия мебелен завод. Преминава от вътрешната страна на оградата и покрай асфалтов заводски път достига до ТП Проходна кула. Общата дължина на предложеното трасе на кабелната линия е около 1220 м.

III.II.Трасе на ВЕЛ 20 кВ

Трасето на новия участък на ВЕЛ 20 кВ е показано на приложената електрическа схема №2. То започва от ТП Проходна кула преминава през общински земи предвидени за вилна зона на гр.Кърджали, пресича полски път и ж.п.линия, при стълб №3 прави дясна чупка и се включва в съществуващия ВЕЛ 20 кВ Островица. Общата дължина на предложеното трасе е около 290 м.

Регистър на имотите, през които преминава новия участък на ВЕЛ 20 кВ е изготвен и приложен в представената обяснителна записка от фирма "Кадастър-М" – ООД гр.Кърджали.

IV.Статут на ново изградените съоръжения

Ново проектираните кабелна и въздушна линия след изграждането ще захранват и други потребители на електрическа енергия. Съгласно Наредба №6/09.2004г. за присъединяване на потребители на електрическа енергия към разпределителната мрежа на доставчика, в този случай новите съоръжения се изграждат от доставчика на електроенергия - ЕВН България и остават собственост на ЕВН България.

V.Сервитути

V.I.Сервитут на кабелна линия 20 кВ

Съгласно направеното по горе описание, трасето на кабелната линия 20 кВ преминава през урбанизирана и неурбанизирана общинска земя. Според Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти минимално необходимият сервитут за кабелна линия 20 кВ е както следва:

→ при урбанизирани територии – по оста на трасето 1,5м от едната страна и 0,6м от другата страна, сгради и др.

→ за неурбанизирани територии сервитутната ивица е 4м, по 2м от двете страни на кабелната линия

V.II.Сервитут на ВЕЛ 20 кВ

Съгласно направеното по горе описание, трасето новопроектирания участък на ВЕЛ 20 кВ преминава изцяло през общински земи. Според Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти минимално необходимият сервитут за електропровод 20 кВ е ивица с широчина 7,5м, в това число са включени 5м от оста на електропровода от страната която е избрана за обслужване и 2,5м от другата страна.Сервитутите на съществуващите и на новопроектирания електропровод са посочени на приложения чертеж.

Съставил:

/инж:Д.Димитров/



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА



ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ОБЕКТ: "ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ" ГР.КЪРДЖАЛИ ЕКАТТЕ 40909 ОБЩ.КЪРДЖАЛИ"

Част: "Геодезическо заснемане на обект: "ПУП-Ппарцеларен план – Външно ел.захранване на център за преработка на отпадъци"

Настоящата записка третира геодезическо заснемане на обект: "Външно ел.захранване на център за преработка на отпадъци" попадащ в землищата на гр.Кърджали, с.Горна гледка, с.Вишеград и с.Островица. За целта са използвани съществуващите в близост до обекта точки от работната геодезическа мрежа на гр.Кърджали, с.Горна гледка, с.Вишеград и с.Островица, като / Р.Т.№923 и Р.Т.№ 924 и новопоставени латови точки с номера 100 и 200./ При геодезическото заснемане се заснеха всички подробности от съществуващите ел.проводи, пътища и друга инфраструктура, както и трасето на новопроектирания ел.провод и всички съоръжения по него. Новото трасе на ел.провода започва от северната част на кв.Гледка от съществуващ трафопост и продължава на североизток подземно по съществуващ асфалтов път от Кърджали за завод „Бреза“, след което пресича асфалтовия път и тръгва по проектен път и през двора на завода продължава до съществуващ трафопост. След това продължава надземно на изток през общински имоти /Общински остатък/, пресича Ж.П. линията от Кърджали за Момчилград и стига до съществуващ стълб.

Измерването на полигоновите дължини и ъгли е извършено от Димитър Георгиев Керушев с тотална станция SET 5F, с ъглова точност 10 сс и точност на измерване на дължините 3 мм на км. от 22.10. 2008 год. до 24.10.2008 г.

Изчисляването на координатите и надморските височини на подробните точки в мрежа с програма ТПЛАН. Всички несъвпадения са в рамките на допустимите отклонения съгласно изискванията за съответни клас работна мрежа. По същия начин са изчислени и координатите и котите на подробните точки от полярната снимка на обекта с програма ТПЛАН. На всички подробни точки и на точките от оста на ел.провода се изготви справочен регистър с координатите и котите. След геодезическото

заснемане на елпровода същият се нанесе в КВС на землище Кърджали, с. Горна гледка, с. Вишеград и с. Островица. Изготви се парцеларен план на трасето като са показани местата на трасето и сервитута на ел.провода и съоръженията по него и се изготви регистър на имотите през които преминава елпровода, с отразен ограничителен режим. В регистъра са отразени начина на трайното ползване на имотите, собственост на имотите, площта и категориите на имотите. Изготвен е координатен регистър на трасето и сервитута на ел.провода. При разработката на ПУП-Парцеларен план са спазени изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и

планове. Изчертани са и извадка /Ситуация/ от Картата на възстановената собственост на гр. Кърджали, с. Горна гледка, с. Вишеград и с. Островица с нанесен ПУП-Парцеларен план на трасето в мащаби, съгласно изискванията по наредба № 8.

Изготвени са и файлове DPS, KOR, KPT и CAD 4 от геодезическото заснемане на обекта.

На всички полски и канцеларски работи по обекта е извършена проверка от инж. Димитър Димитров.



Съставил:.....

/инж. Д. Димитров/



Регистър на точките от от осгта на трасето на електропровода
гр.Кърджали, ЕКАТТЕ 40909, община Кърджали, област Кърджали Дата: 29.10.2008 г.

1

№ по ред	Вид и № на точка	Клас	КООРДИНАТИ				Надморска височина		Начин на стабилизиране	Трайно сигнализиране	Физическо състояние на знака	Стар № на точка
			X [m]	mx	Y [m]	my	H [m]	mh				
1	то 7	0	4543406.60	0.000	9412689.49	0.000	278.340	0.000				
2	то 8	0	4543399.02	0.000	9412688.98	0.000	278.078	0.000				
3	то 9	0	4543392.98	0.000	9412692.88	0.000	277.869	0.000				
4	то 86	0	4543377.52	0.000	9412793.82	0.000	275.239	0.000				
5	то -88	0	4543416.55	0.000	9412804.38	0.000	275.040	0.000				
6	то 89	0	4543435.35	0.000	9412810.24	0.000	274.958	0.000				
7	то 90	0	4543440.03	0.000	9412810.68	0.000	275.155	0.000				
8	то 91	0	4543463.65	0.000	9412818.62	0.000	275.673	0.000				
9	то 92	0	4543474.42	0.000	9412821.57	0.000	275.731	0.000				
10	то 93	0	4543494.06	0.000	9412830.33	0.000	276.140	0.000				
11	то 94	0	4543505.75	0.000	9412834.51	0.000	276.441	0.000				
12	то 96	0	4543535.11	0.000	9412849.06	0.000	276.651	0.000				
13	то 98	0	4543558.50	0.000	9412862.50	0.000	276.729	0.000				
14	то 100	0	4543581.88	0.000	9412877.03	0.000	276.854	0.000				
15	то 101	0	4543594.81	0.000	9412886.39	0.000	276.680	0.000				
16	то 104	0	4543632.81	0.000	9412911.06	0.000	275.812	0.000				
17	то 105	0	4543646.23	0.000	9412920.71	0.000	275.279	0.000				
18	то 106	0	4543656.50	0.000	9412925.38	0.000	274.931	0.000				
19	то 109	0	4543680.21	0.000	9412939.10	0.000	273.928	0.000				
20	то 111	0	4543716.82	0.000	9412958.57	0.000	272.640	0.000				
21	то 112	0	4543735.99	0.000	9412969.14	0.000	272.571	0.000				
22	то 113	0	4543748.93	0.000	9412974.25	0.000	272.716	0.000				
23	то 114	0	4543764.42	0.000	9412983.25	0.000	272.864	0.000				
24	то 115	0	4543773.40	0.000	9412987.35	0.000	272.933	0.000				
25	то 117	0	4543793.41	0.000	9413001.69	0.000	272.817	0.000				
26	то 120	0	4543803.82	0.000	9413012.58	0.000	272.554	0.000				
27	то 121	0	4543803.23	0.000	9413013.37	0.000	272.490	0.000				

Регистър на точките от от остта на трасето на електропровода

гр. КЪРДЖАЛИ, ЕКАТТЕ 40909, община КЪРДЖАЛИ, област КЪРДЖАЛИ Дата: 29.10.2008 г.

№ по ред	Вид и № на точка	Клас	КООРДИНАТИ				Надморска височина		Начин на стабилизиране	Трайно сигнализиране	Физическо състояние на знака	Стар № на точка
			X [m]	mx	Y[m]	my	H[m]	mh				
28	то 122	0	4543815.92	0.000	9413028.09	0.000	272.013	0.000				
29	то 124	0	4543829.22	0.000	9413048.03	0.000	271.248	0.000				
30	то 163	0	4543815.32	0.000	9413189.09	0.000	271.649	0.000				
31	то 164	0	4543816.64	0.000	9413194.90	0.000	270.739	0.000				
32	то 199	0	4543833.42	0.000	9413324.77	0.000	269.408	0.000				
33	то 201	0	4543834.33	0.000	9413340.38	0.000	269.166	0.000				
34	то 202	0	4543838.00	0.000	9413367.70	0.000	268.277	0.000				
35	то 203	0	4543840.16	0.000	9413376.03	0.000	268.023	0.000				
36	то 205	0	4543844.90	0.000	9413410.50	0.000	266.301	0.000				
37	то 208	0	4543847.76	0.000	9413437.17	0.000	264.840	0.000				
38	то 212	0	4543833.07	0.000	9413452.65	0.000	263.751	0.000				
39	то 213	0	4543831.64	0.000	9413449.38	0.000	263.893	0.000				
40	то 214	0	4543828.33	0.000	9413450.75	0.000	263.928	0.000				
41	то 215	0	4543826.83	0.000	9413454.35	0.000	262.604	0.000				
42	то 216	0	4543837.63	0.000	9413496.67	0.000	259.780	0.000				
43	то 241	0	4543762.48	0.000	9413723.70	0.000	254.461	0.000				
44	то 242	0	4543698.24	0.000	9413801.35	0.000	255.060	0.000				
45	то 243	0	4543631.98	0.000	9413882.09	0.000	253.446	0.000				
46	то 244	0	4543563.36	0.000	9413966.07	0.000	255.344	0.000				
47	то 245	0	4543359.83	0.000	9414068.21	0.000	268.931	0.000				
48	то 246	0	4543317.04	0.000	9414112.29	0.000	275.648	0.000				
49	то 250	0	4543331.64	0.000	9414204.85	0.000	264.856	0.000				
50	то 311	0	4543831.04	0.000	9413117.12	0.000	270.912	0.000				
51	то 312	0	4543814.27	0.000	9413177.21	0.000	270.665	0.000				

Управител:.....
/инж. Д. Димитров/

Координатен регистър от остта на линейния обект
 обект: „Външно електрозахранване на Център за обработка на
 отпадъци- град Кърджали “



№ по ред	№ на точка	X	Y	№ по ред	№ на точка	X	Y
1	1	4543367.32	9412791.17	21	21	4543814.27	9413177.21
2	2	4543440.04	9412810.68	22	22	4543815.32	9413189.08
3	3	4543474.41	9412821.57	23	23	4543816.77	9413195.04
4	4	4543505.75	9412834.51	24	24	4543818.88	9413219.79
5	5	4543535.11	9412849.06	25	25	4543822.29	9413244.98
6	6	4543558.50	9412862.50	26	26	4543826.72	9413276.99
7	7	4543581.88	9412877.03	27	27	4543830.72	9413307.76
8	8	4543608.01	9412894.32	28	28	4543833.55	9413330.33
9	9	4543632.76	9412911.03	29	29	4543839.10	9413370.67
10	10	4543656.46	9412925.36	30	30	4543842.67	9413397.03
11	11	4543680.16	9412939.07	31	31	4543844.62	9413411.33
12	12	4543716.79	9412958.56	32	32	4543845.98	9413434.61
13	13	4543748.94	9412974.25	33	33	4543829.22	9413451.85
14	14	4543773.40	9412987.35	34	34	4543834.54	9413475.10
15	15	4543793.42	9413001.69	35	35	4543835.18	9413479.57
16	16	4543803.81	9413012.58	36	36	4543837.63	9413496.67
17	17	4543815.92	9413028.10	37	37	4543800.32	9413628.37
18	18	4543829.22	9413048.02	38	38	4543787.50	9413656.67
19	19	4543821.62	9413052.94	39	39	4543762.52	9413723.60
20	20	4543831.04	9413117.12				

Управител:

/инж. Д. Димитров/





Координати на гранични точки на сервитута на обект: „Външно
електрозахранване на Център за обработка на отпадъци-
град Кърджали ”

№ по ред	№ на точка	X	Y	№ по ред	№ на точка	X	Y
1	13023	4543369.06	9412789.98	20	13046	4543801.92	9413014.21
2	13008	4543364.58	9412793.04	21	13047	4543813.89	9413029.56
3	13024	4543376.86	9412796.24	22	13048	4543825.73	9413047.30
4	13030	4543415.90	9412806.79	23	13049	4543818.92	9413051.71
5	13031	4543439.31	9412813.07	24	13050	4543828.49	9413116.96
6	13032	4543473.57	9412823.92	25	13051	4543811.74	9413176.98
7	13033	4543504.71	9412836.78	26	13052	4543812.85	9413189.49
8	13034	4543533.93	9412851.27	27	13053	4543814.29	9413195.45
9	13035	4543557.22	9412864.65	28	13054	4543816.39	9413220.00
10	13036	4543580.53	9412879.14	29	13055	4543816.40	9413220.05
11	13037	4543606.63	9412896.40	30	13056	4543819.81	9413245.30
12	13038	4543606.65	9412896.42	31	13057	4543824.24	9413277.35
13	13039	4543631.41	9412913.13	32	13058	4543828.24	9413308.06
14	13040	4543655.20	9412927.52	33	13059	4543828.24	9413308.07
15	13041	4543678.95	9412941.26	34	13060	4543831.07	9413330.65
16	13042	4543715.65	9412960.78	35	13061	4543836.63	9413371.01
17	13043	4543747.80	9412976.48	36	13063	4543840.22	9413397.55
18	13044	4543772.08	9412989.48	37	13064	4543842.13	9413411.57
19	13045	4543791.77	9413003.58	38	13065	4543843.42	9413433.65





39	13066	4543826.48	9413451.08	63	13090	4543828.70	9413276.72
40	13067	4543832.08	9413475.56	64	13091	4543824.27	9413244.69
41	13068	4543832.71	9413479.92	65	13092	4543820.88	9413219.62
42	13069	4543835.08	9413496.50	66	13093	4543818.75	9413194.72
43	13070	4543797.97	9413627.51	67	13094	4543817.30	9413188.76
44	13071	4543785.19	9413655.71	68	13095	4543816.30	9413177.40
45	13072	4543760.37	9413722.20	69	13096	4543833.08	9413117.25
46	13073	4543764.24	9413724.72	70	13097	4543823.79	9413053.92
47	13074	4543789.35	9413657.43	71	13098	4543832.01	9413048.60
48	13075	4543802.20	9413629.05	72	13099	4543817.54	9413026.92
49	13076	4543820.05	9413566.04	73	13100	4543805.75	9413011.81
50	13077	4543839.67	9413496.80	74	13101	4543805.47	9413011.45
51	13078	4543836.51	9413474.73	75	13102	4543805.34	9413011.28
52	13079	4543831.61	9413453.32	76	13103	4543794.73	9413000.17
53	13080	4543833.07	9413452.65	77	13104	4543774.46	9412985.65
54	13081	4543833.06	9413452.63	78	13105	4543749.88	9412972.49
55	13082	4543832.51	9413451.33	79	13106	4543749.81	9412972.45
56	13083	4543848.02	9413435.37	80	13107	4543717.74	9412956.80
57	13084	4543846.61	9413411.14	81	13108	4543681.18	9412937.35
58	13085	4543844.68	9413396.94	82	13109	4543657.52	9412923.66
59	13086	4543841.08	9413370.40	83	13110	4543633.88	9412909.37
60	13087	4543835.53	9413330.06	84	13111	4543609.15	9412892.67
61	13088	4543832.70	9413307.49	85	13112	4543609.13	9412892.66
62	13089	4543828.70	9413276.74	86	13113	4543582.98	9412875.37



87	13114	4543582.93	9412875.34
88	13115	4543559.56	9412860.80
89	13116	4543559.50	9412860.77
90	71	4543536.04	9412847.29
91	72	4543506.58	9412832.68
92	73	4543475.11	9412819.69
93	74	4543440.63	9412808.77
94	75	4543440.55	9412808.75
95	13122	4543417.07	9412802.44
96	13123	4543378.04	9412791.89
97	13124	4543378.02	9412791.89
98	70	4543369.51	9412789.67




Управител:
/инж. Д. Димитров/



**РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ СЕРВИТУТА
НА ТРАСЕТО ИМОТИ**
**ОБЕКТ: "ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА
ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ - ГР. КЪРДЖАЛИ**
ГР. КЪРДЖАЛИ, ОБЩ. КЪРДЖАЛИ




Идентификатор				Данни за собственици и носители на други вещни права
Нов	Площ в кв. м	Трайно предназначение	Начин на трайно ползване	Име, презиме, фамилия на наименование
1	4	7	8	10
13.111	3178.42	ТЕРИТОРИЯ ЗА ТРАНСПОРТ	ЗА МЕСТЕН ПЪТ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
13.114	7422.24	Територия за транспорт	За местен път	ОБЩ. КЪРДЖАЛИ-МЕЖДУС. И ПЪТ ОТ РПМ4КЛ
13.201 13.235	1426.79	Земеделска територия	За дърводобивната и дървообработващата промишленост	ДЪРЖАВНО
13.206 13.238	21902.17	Земеделска територия	За дърводобивната и дървообработващата промишленост	"ФОРЕСТ ГРИЙН-2003" ХАД
13.207 13.237	2015.83	Земеделска територия	За дърводобивната и дървообработващата промишленост	"ЕВРОПА-ЮГ" ООД
13.208 13.239	3271.91	Земеделска територия	За дърводобивната и дървообработващата промишленост	"ФОРЕСТ ГРИЙН-2003" ХАД
13.201 13.235	1427.00	Земеделска територия	ДР. ВИД ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
		Земеделска територия	ДР. ВИД ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
316.52 ✓	666			
315.53 ✓	1001	Земеделска територия	ДР. ВИД ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

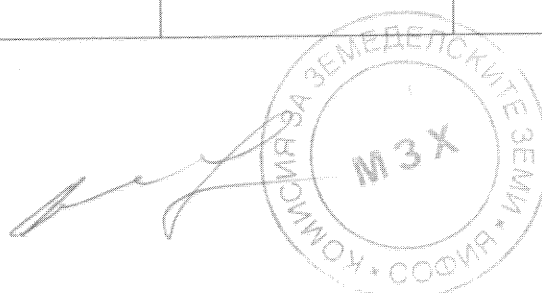


316.131 ✓ ПРОЕКТ ОТ ИМОТ 316.53 ✓	3.61	ПРОЕКТЕН СТЪЛБ		ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
316.132 ✓ ПРОЕКТ ОТ ИМОТ 316.53 ✓	996	Земеделска територия	ДР.ВИД ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
316.55 ✓	1314	Земеделска територия	ДР.ВИД ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
316.54 ✓	1653	Земеделска територия	ДР.ВИД ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж.Д.Димитров/

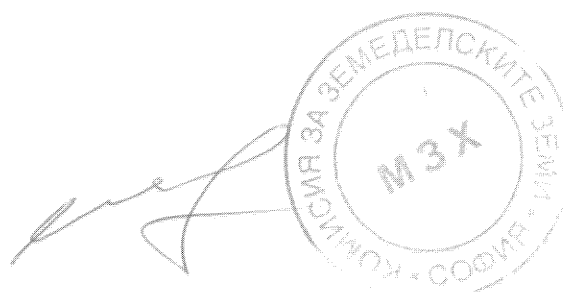


**РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ СЕРВИТУТА
НА ТРАСЕТО ИМОТИ**
**ОБЕКТ: "ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА
ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ - ГР. КЪРДЖАЛИ**
С. ГОРНА ГЛЕДКА, ОБЩ. КЪРДЖАЛИ



Идентификатор			Данни за собственици и носители на други вещни права
Нов	Площ в кв.м	Трайно предназначение	Име, презиме, фамилия на наименование
1	4	7	10
316.24 ✓	1186	ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
316.22 ✓	21	ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
314.41 ✓	2000.36	ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ	НЕИДЕНТИФИЦИРАН ИМОТ
314.46-ПРОЕКТЕН ОТ 314.41	5.76	ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
314.47-ПРОЕКТЕН ОТ 314.41	1994.31	ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ	НЕИДЕНТИФИЦИРАН ИМОТ
10.5 50.5 ✓	1395	ПЪТ	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
10.6	6649	ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ	НАС. СТЕФАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж. Д. Димитров/

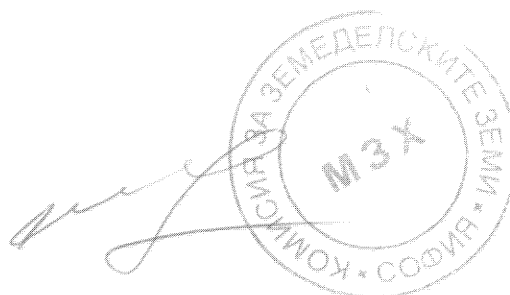

СКИЦА-ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ (ДЕЛБА) НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 40909.316.53

гр.КЪРДЖАЛИ, ЕКАТТЕ: 40909, общ. КЪРДЖАЛИ, обл. КЪРДЖАЛИ по кадастрална карта,
одобрена със заповед № от . . . г. на


Адрес :
Площ : 1.001 дка.
Трайно предназначение : Урбанизирана територия
Начин на трайно ползване : Вилни зони

Собственици:

1.ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЕГН 00000000001, гр.КЪРДЖАЛИ, п.код:6600
Документ: Няма документ № от г.

Новообразувани поземлени имоти:

Проектен имот № 316.131, проектна площ 4 кв.м.
Съсед: 316.132
Проектен имот № 316.132, проектна площ 997 кв.м.
Съсед: 316.55, 316.52

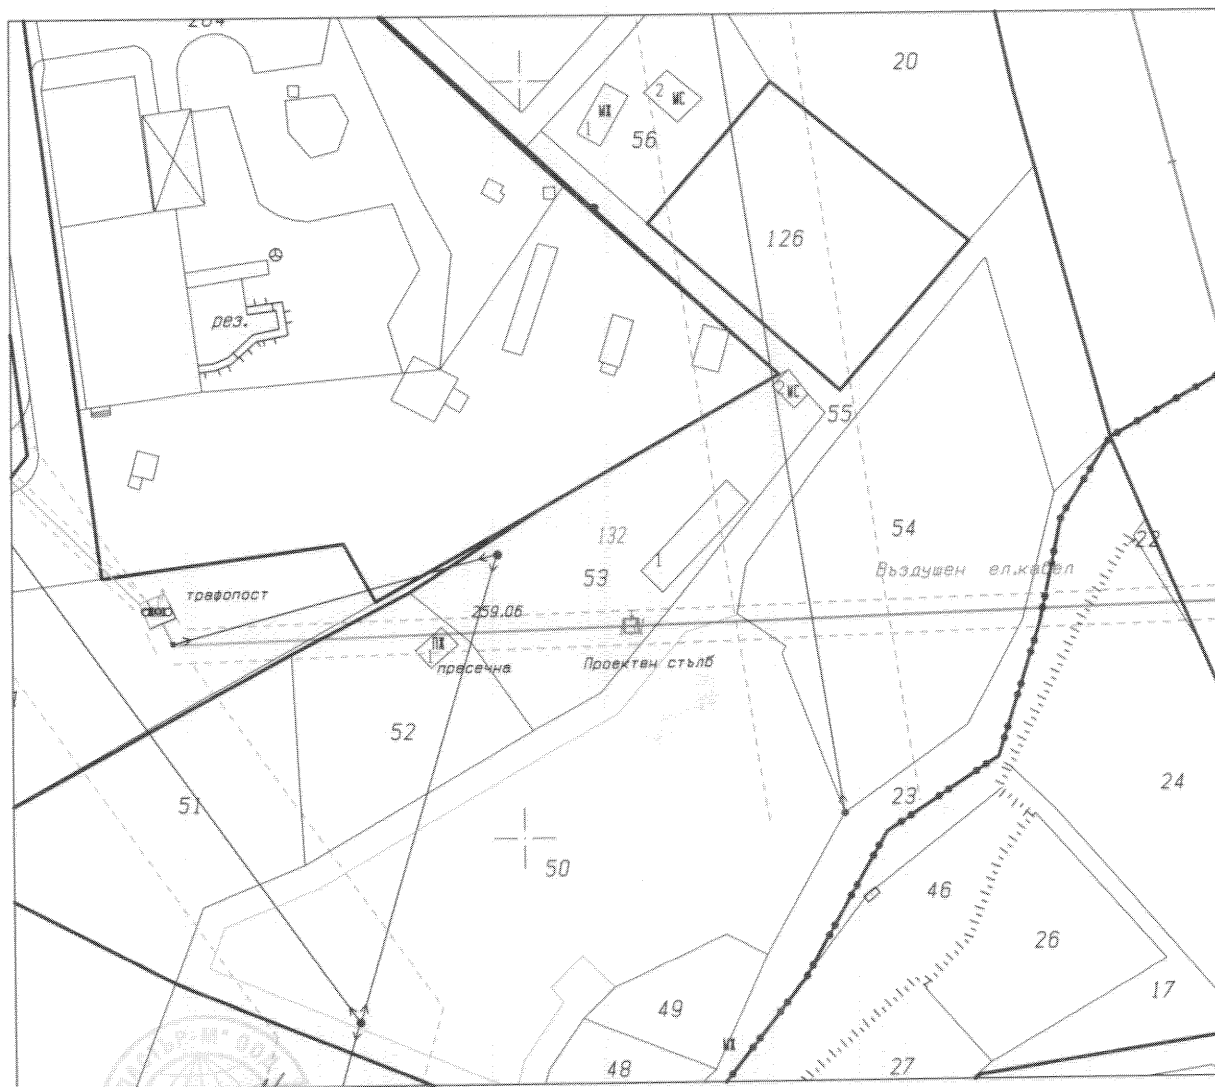

М 1:1000

Изработил.....
инж. Д.Димитров/
«КАДАСТЪР-М» ООД-Кърджали

\$\$

\$\$ г.

СКИЦА-ПРОЕКТ

№ / 02.02.2009 г.
М 1:500

на новообразуван имот № 316.131

по на местност , гр.КЪРДЖАЛИ, код по ЕКАТТЕ: 40909,
община КЪРДЖАЛИ, одобрен със заповед № от . . г. на
..... на област КЪРДЖАЛИ.

Новообразуваният имот е собственост на:


1.ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЕГН 00000000001, гр.КЪРДЖАЛИ, п.код:6600 съгласно решение №
/ г. .

Площ на новообразувания имот: 4 кв.м.
Вид територия : Населени места
НТП : Вилни зони
Категория на имота :
Адрес - Улица :

При съседи на имота:

1. 316.132 Вилна зона ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

№ в скицата	№ на точка	X	Y	Метод на определяне
0	0	4543829.09	9413513.29	Линсва информация
0	0	4543829.16	9413515.19	Линсва информация
0	0	4543827.26	9413515.25	Линсва информация
0	0	4543827.19	9413513.36	Линсва информация

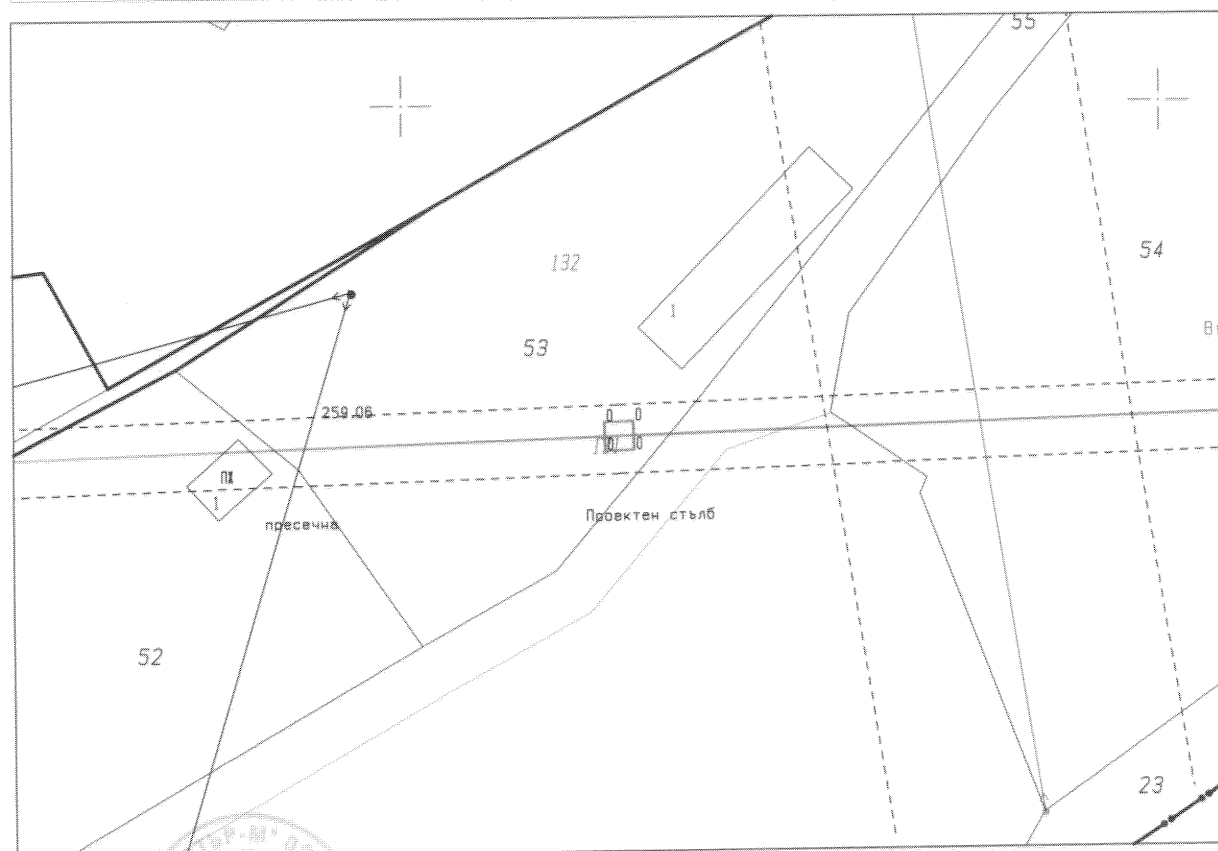

Изработил:
/инж. Д. Димитров/
Фирма: „КАДАСТЪР-М“ ООД КЪРДЖАЛИ

Заверил:
/Заверил/
:
(печат)

СКИЦА-ПРОЕКТ

№ / 02.02.2009 г.
М 1:1000

на новообразуван имот № 316.132

по на местност , гр.КЪРДЖАЛИ, код по ЕКАТТЕ: 40909,
община КЪРДЖАЛИ, одобрен със заповед № от . . г. на
..... на област КЪРДЖАЛИ.

Новообразуваният имот е собственост на:


1.ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ЕГН 0000000001, гр.КЪРДЖАЛИ, п.код:6600 съгласно решение №
/ г. .

Площ на новообразувания имот: 997 кв.м.
Вид територия : Населени места
НТП : Вилни зони
Категория на имота :
Адрес - Улица :

При съседни на имота:

1. Землищна граница
2. 316.52 Двор
3. 316.55 Двор

№ в скицата	№ на точка	X	Y	Метод на определяне
87	2087	4543858.33	9413537.77	Линсва информация
88	2088	4543855.91	9413540.01	Линсва информация
89	2089	4543829.46	9413518.67	Линсва информация
90	2090	4543819.22	9413510.10	Линсва информация
916	1916	4543814.29	9413501.23	Линсва информация
983	1983	4543826.10	9413493.08	Линсва информация
912	1912	4543832.72	9413485.05	Линсва информация
985	1985	4543843.41	9413502.12	Линсва информация
50	36050	4543861.00	9413534.00	Точки от КВС
242	2242	4543861.62	9413535.26	Линсва информация

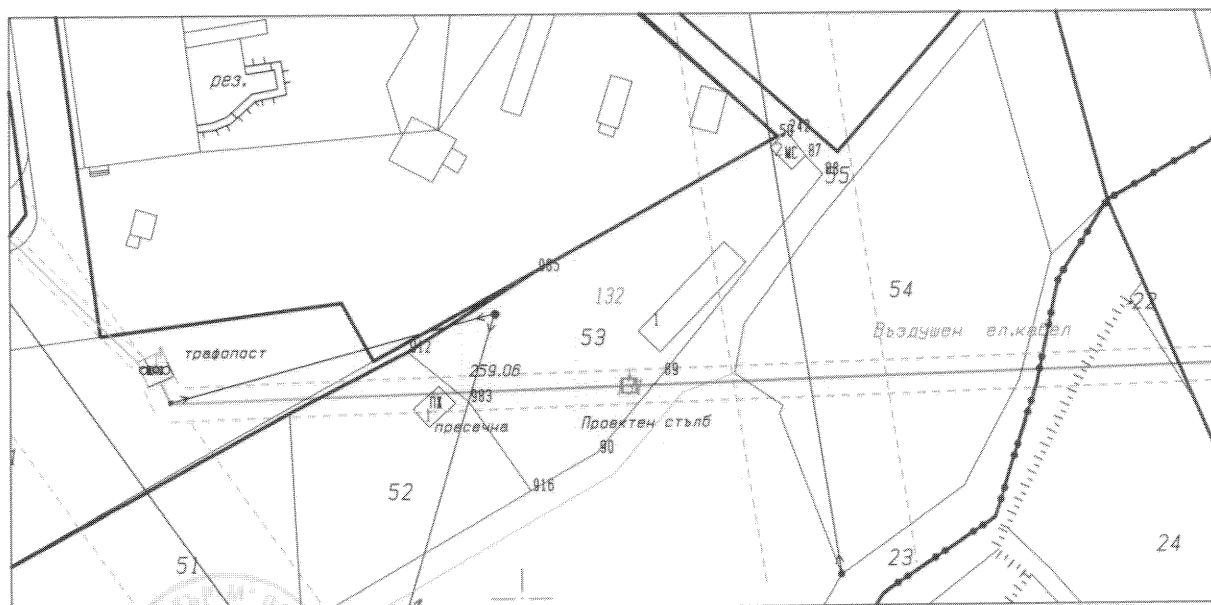

Изработил:

/инж. Д. Димитров/
Фирма: „КАДАСТЪР-М“ ООД КЪРДЖАЛИ

Заверил:

/Заверил/

:
(печат)

\$\$ F

СКИЦА-ПРОЕКТ№ / 03.04.2009 г.
М 1:1000

на новообразуван имот № 314.47

по на местност , гр.КЪРДЖАЛИ, код по ЕКАТТЕ: 40909,
община КЪРДЖАЛИ, одобрен със заповед № от . . г. на
..... на област КЪРДЖАЛИ.

Новообразуваният имот е собственост на:

1.НЕИДЕНТИФИЦИРАН ИМОТ, ЕГН 5678400000, гр.КЪРДЖАЛИ, п.код:6600 съгласно
заповед № / г. на кмета на общината, издадена на основание § 4к, ал.7 на
ПЗРЗСПЗЗ.

Площ на новообразувания имот: 1994 кв.м.

Вид територия : Селско стопанство

НТП : ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ


Категория на имота :

Адрес - Улица :

При съседи на имота:

- | | | |
|-----------|----------------|----------------------|
| 1. 10.13 | Тр. насаждения | |
| 2. 314.41 | Тр. насаждения | НЕИДЕНТИФИЦИРАН ИМОТ |
| 3. 314.36 | Тр. насаждения | ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ |
| 4. 10.13 | Тр. насаждения | |
| 5. 10.5 | Тр. насаждения | |
| 6. 314.41 | Тр. насаждения | НЕИДЕНТИФИЦИРАН ИМОТ |
| 7. 314.35 | Полски път | ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ |

№ в скицата	№ на точка	X	Y	Метод на определяне
1	2992	4543834.77	9413619.92	Линсва информация
2	3005	4543845.97	9413648.23	Линсва информация
3	3004	4543846.27	9413651.83	Линсва информация
4	3003	4543846.62	9413655.91	Линсва информация
5	3002	4543846.69	9413658.56	Линсва информация
6	3001	4543847.43	9413666.16	Линсва информация
7	3000	4543847.19	9413673.67	Линсва информация
8	2999	4543846.32	9413680.16	Линсва информация
9	2998	4543846.33	9413682.64	Линсва информация
10	2997	4543845.57	9413694.85	Линсва информация
11	2996	4543844.27	9413705.33	Линсва информация
12	2995	4543845.56	9413709.00	Линсва информация
13	0	4543817.68	9413692.66	Линсва информация
14	3034	4543820.25	9413662.18	Линсва информация

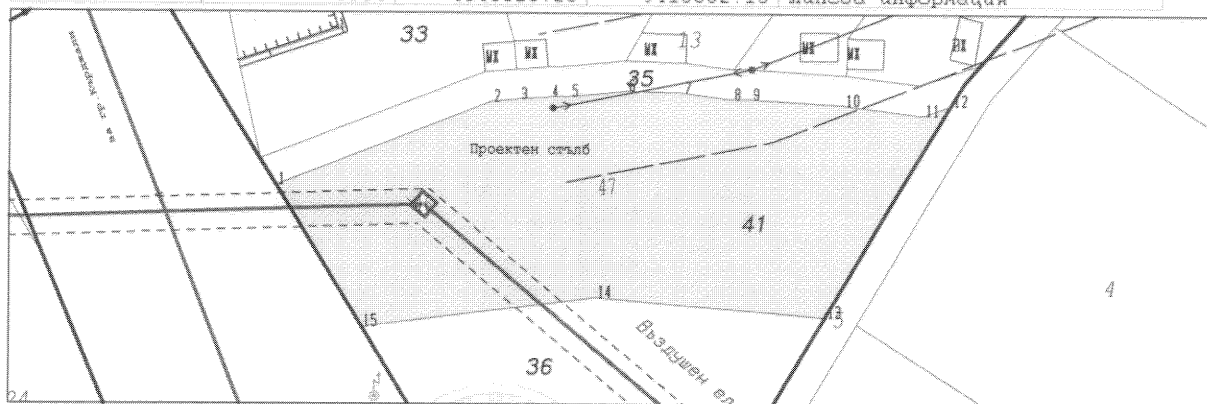

Изработил:

Заверил:

Фирма: Фирма "КАДАСТЪР-М" ООД ГР.КЪРДЖАЛИ

//

Община: ГБ

(печат)

СКИЦА-ПРОЕКТ

№ / 03.04.2009 г.

М 1:1000

15	3008	4543816.34	9413631.21	Липсва информация
----	------	------------	------------	-------------------

Изработил:

Фирма: Фирма "КАДАСТЪР-М" ООД ГР. КЪРДЖАЛИ

//

Община: ББ

Заверил:

(печат)

СКИЦА-ПРОЕКТ

№ / 03.04.2009 г.
М 1:500

на новообразуван имот № 314.46

по на местност , гр.КЪРДЖАЛИ, код по ЕКАТТЕ: 40909,
община КЪРДЖАЛИ, одобрен със заповед № от . . г. на
..... на област КЪРДЖАЛИ.

Новообразуваният имот е собственост на:

1.ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, БУЛСТАТ 108508795, гр.КЪРДЖАЛИ, п.код:6600 съгласно
заповед № / г. на кмета на общината, издадена на основание § 4к, ал.7 на
ПЗРЗСППЗЗ.

Площ на новообразувания имот: 6 кв.м.

Вид територия : Селско стопанство

НТП : ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ


Категория на имота :

Адрес - Улица :

При съседи на имота:

1. 314.47 Тр. насаждения НЕИДЕНТИФИЦИРАН ИМОТ

№ в скицата	№ на точка	X	Y	Метод на определяне
1	0	4543832.39	9413641.08	Линсва информация
2	0	4543830.54	9413639.56	Линсва информация
3	0	4543832.07	9413637.71	Линсва информация
4	0	4543833.92	9413639.24	Линсва информация

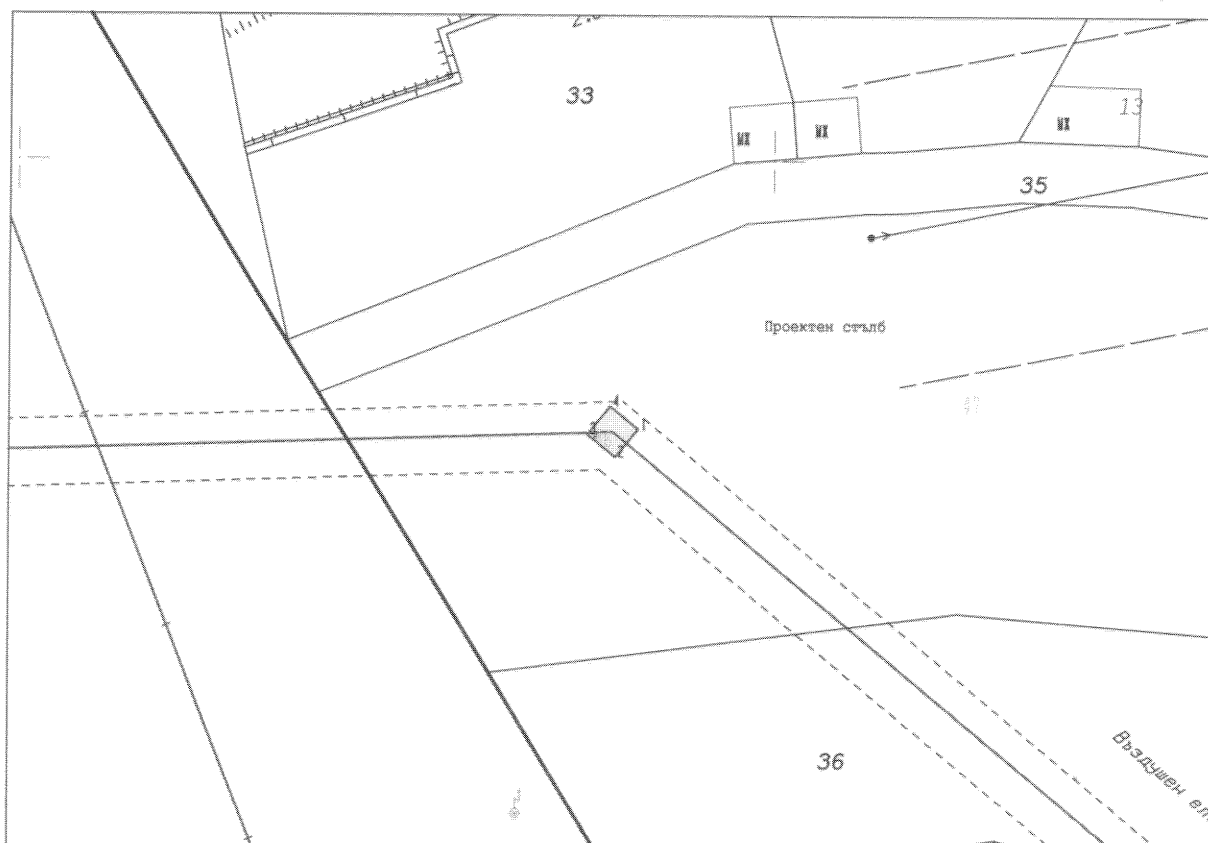

Изработил:

Заверил:

Фирма: Фирма "КАДАСТЪР-М" ООД ГР. КЪРДЖАЛИ

//

Община: ББ

(печат)

ЕРП Пловдив АД

Ул. „Христо Г. Данов“ 37
4000 Пловдив, България
Тел. +359 32 627 807
Факс +359 32 627 824

Вписано в Регистъра на търговските дружества
с Решение № 5347/28.04.2000 год. в том/стр. 1/8, п. 4
фирмено дело № 2436/2000 по описа на
при Пловдивски окръжен съд

EVN
bulgaria



КЕЦ Кърджали,
тел.: 60709, факс: 61370
ул. "Ген. Вл. Стойчев", №4

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

За присъединяване на обекти на потребители към електроразпределителната мрежа на
"Електроразпределение Пловдив" АД; КЕЦ Кърджали
№380/11.09.2006 година

Днес 11.09.2006г. в гр.Кърджали между: "Електроразпределение Пловдив" АД с адрес на управление - гр.Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 4, БУЛСТАТ 115552190, Данъчен № 1165841707, представявано от г-н вернер Хенгст-Заместник Председател на Управителния съвет и инж.Михаил Йорданов Томов-Член на Управителния съвет на "Електроразпределение Пловдив" АД действащи чрез инж.Недю Славчев - Ръководител организационна единица "Мрежа инженеринг" и инж.Николай Бъчваров-временен Управител на ЕРП клон Кърджали, упълномощени с нотариално заверено пълномощно рег.№7209/31.08.2006г. на Нотариус Недялка Стойкова с рег.№229 на Нотариалната камара, наричано за краткост ЕРП и

Община Кърджали със седалище и адрес на управление гр.Кърджали,бул."България"№41,БУЛСТАТ 000235920 Дан.№1096900011, представявано от г-н Хасан Азис Исмаил от гр.Кърджали,ул."Добруджа"№10,вх.Б,ап.17 с л.к.№125532205 изд.на 11.03.2002г. от МВР Кърджали, наричано за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, се сключи настоящият Договор:

Чл.1. Настоящият Договор определя необходимите условия за присъединяване на обект: „Регионален център за управление на отпадъците“, с местонахождение – землище с.Вишеград и Островица,община Кърджали към електроразпределителната мрежа на ЕРП.

Чл. 2. Условия за присъединяване на обекта:

1. Технически характеристики
- Предназначение на обекта –**стопански**
- Брой бъдещи потребители – **един**
- Предоставена мощност – **2000kW**
- Присъединена мощност – **2600 kW;**
- За временен строителен обект – **няма**
- Напрежение на присъединяване – **20 kV;**
- Брой на фазите **три**
- Категория на сигурност на електрозахранване съгласно Наредба №3: **трета**
- Сервитутни зони на нови и към съществуващи съоръженията –съгласно Наредба №16/09.06.2004г.

2.Място на присъединяване към съществуващата мрежа: **РУ-20 kV на ТП-82, килия№2**

3.Средства за търговско измерване: **токови трансформатори тип ТКС 30/5/5А,напреженови трансформатори НК-24-І 20/0,1kV,електромер статичен Landis&Gyr; 3x 100В / 4/5 А**

4. Електрически съоръжения за присъединяване, които ще се проектират и изграждат: от РУ-20 kV на ТП-82 от килия№2 се изтегля нов кабел 20 kV NA2XS(F)2Y 1x185 RM-800м в сервитута на съществуващ асфалтов път до РУ-20 kV на Проходна кула в района на мебелен завод "Бреза". В проходната кула в района на завод "Бреза" "влиза" и "излиза" ВЛ 20 kV извод "Гледка". "Излизането" се демонтира след стълб №1. Монтира се нов РОС 20/400А на СРС от който "влиза" извод 20 kV "Гледка". От същия този СРС се изтегля въздушно-едно междустълбие нова въздушна линия АС 3x50мм2 до СРС№2 от който "излиза" извод 20 kV "Гледка". От съществуващ СРС№1,който е на два метра от Проходната кула се изтегля нова въздушна линия 20 kV АС 3x50 до до подходящ стълб на отклонение 20 kV "Островица"/може да е СРС№5/,което е от извод 20 kV "Гледка" като се прескача ж.п.линия Кърджали-Момчилград.От съществуващ стълб№7 на отклонение 20 kV "Островица" се възстановява въздушна линия 20 kV АС 3x50мм2-500м по съществуваща стълбовна линия до 3бр БКТП 3x800kVA. На първия отклонителен СРС от възстановеното въздушно отклонение да се

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

ул. "Терасим Папазчев" № 18, Стара Загора 6002
тел: (+359 42) 633 167
факс: (+359 42) 622 895

www.rail-infra.bg

ДО ИНЖ. ХАСАН АЗИС
КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" № 41
ГР. КЪРДЖАЛИ

ЖП СЕКЦИЯ Стара Загора
ул. "Т. Папазчев" № 18, тел./факс: 622895

3230/3 XI 08

ОБЩИНА - КЪРДЖАЛИ

Вх. № 52.00.1443 05.11.2008 г.

ОТНОСНО: Предварително съгласуване на парцеларен план за обект "Външно ел.захранване на център за преработка на отпадъци".


Уважаеми Г-н АЗИС,
Приложено изпращаме Ви Становище на ЖП СЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА за предварително съгласуване на парцеларния план, като се надявам, че посочените изисквания ще бъдат коректно отразени в работния проект.



ОТВЕЖАНИЕ:

Инж. Веселин Генев
Директор ЖПС Ст. Загора

ФК/НК



• РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

ул. "Герасим Папазчев" № 18, Стара Загора 6002
тел: (+359 42) 633 167
факс: (+359 42) 622 89

www.rail-infra.bg

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО : Предварително съгласуване на парцеларен план за обект "Външно ел.захранване на център за преработка на отпадъци" гр.Кърджали.

1. Да бъде упоменат точния жп километраж на пресичането.
2. В работния проект да бъде представен надлъжен и напречен разрез на мястото на пресичане на електропровода с IV жп линия като се отрази разстоянието от глава релса до най-ниската точка от провисването на захранващия проводник.
3. Да бъде отразен сервитута на жп линията в мястото на пресичане и стълбовете на електропровода да са разположени извън него.
4. При необходимост от "прозорци" за работа в зоната на габарита на железния път същите да се заявяват минимум 14 дни предварително.
5. Най-малко 5 /пет/ работни дни преди започване на работа да се сключи договор с жп секция Стара Загора за упражняване на технически надзор.
6. При нанесени щети на елементи от инфраструктурата същите да бъдат възстановени за сметка на инвеститора.



С уважение,

2 Инж.Веселин Генев

Директор ЖП Секция Стара Загора

ФК/НК




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
“ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

СЕКЦИЯ “СИГНАЛИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” -
ПЛОВДИВ

ул. “Бачо Киро” № 1, Пловдив 4000
Директор: (+359 32) 627 -232
Гл. счетоводител: (+359 32) 627-234
Диспечер: /факс(+359 32) 630-515

www.rail-infra.bg
e-mail: sst-po@rail-infra.bg
ЕИК по БУЛСТАТ: 1308232430338
ИН по ЗДДС: BG130823243

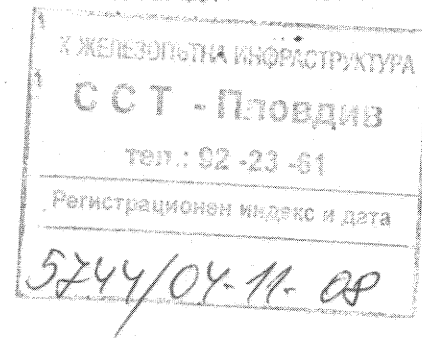

ДО
Инж. Хасан Азис
Кмет на община Кърджали

На Ваша молба вх. №5683 от 31.10.2008г.

Относно: ”Външно ел.захранване на център за преработка на отпадъци” гр. Кърджали
ЕКАТТЕ 40909 общ.Кърджали.

Уважаеми господин Димитров,

На представената от Вас ситуация са нанесени 1 бр. магистрален съобщителен кабел. Дълбочината на кабела по нормативни документи е 90 см, но за точното определяне е необходимо да се направят шурфове.

След изготвяне на работен проект, същият да ни бъде предоставен за становище, след което го съгласувате в София, НК „Железопътна инфраструктура“, като при изготвянето да се спазват всички изисквания на:

1. НАРЕДБА №55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ, бр. 18 от 5.03.2004 г., попр. бр. 20 от 12.03.2004 г., бр. 42 от 21.05.2004 г./
2. НАРЕДБА №58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт /Издадена от министъра на транспорта, обн. ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 1.11.2006 г./

С уважение:

инж. Петър Тодоров
Директор ССТ Пловдив



П/ГД

ПРОТОКОЛ

Днес, 06.10.2008г., в гр. Кърджали, във връзка с уточняването на трасе на електропровод, с който да се осигури необходимото външно електрозахранване на обект «Регионален център за управление на отпадъците, Кърджали», финансиран по програма ИСПА, Мярка 16 Р РЕ 019,

в Община Кърджали се проведе работна среща, на която присъстваха следните представители на заинтересованите страни:

1. инж. Васил Бобеков – Заместник Кмет на Община Кърджали
2. инж. Димо Терзиев – Старши експерт в Отдел "Строителство и екология"
3. инж. Ася Добруджалиева – Нач. сектор "ООС"
4. инж. Николай Бъчваров – Ръководител група към "EVN България Електроразпределение" АД, КЕЦ Кърджали
5. Малина Бойчева – представител на "Форест Грийн 2003", гр. София
6. инж. Димитър Димитров – проектант на обекта

На срещата бе представено трасе за електропровода, в района на бивш мебелен завод «Бреза», понастоящем собственост на «Форест Грийн 2003», гр. София. Проектът предвижда възстановяване на съществуващия аварирал кабелен електропровод на завод «Бреза». Към момента, дружеството ползва въздушно електрозахранване, което често аварира и причинява загуби в производството. След подмяната на аварирания кабел, площадката на «Форест Грийн 2003» ще бъде захранена основно от кабелния електропровод, а резервно ще остане захранването от въздушния електропровод.

След проведените обсъждания, участващите в срещата се обединиха около следните решения:

1. Да се възстанови електрозахранването от ТП 82 /общезитие «Гледка»/, преминаващ през имот 40909.13.236, собственост на «Форест Грийн 2003», гр. София
2. Да се измести трасето по съществуващия заводски път в същия имот на дълбочина 1 м.
3. При изработването на ПУП за трасето ще бъдат уведомени отново всички заинтересовани страни.


Участвали в срещата:


1. 
/инж. В. Бобеков/


2. 
/инж. Д. Терзиев/

3. 
/инж. А. Добруджалиева

4.
/инж. Н. Бъчваров/


5. 
/М. Бойчева/

6. 
/инж. Д. Димитров/



СКИЦА ИЗВАДКА № 4303 / 03.10.2008 г.

гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, по кадастрална карта,
одобрена със заповед № РД-18-66 / 18.10.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенция по кадастъра

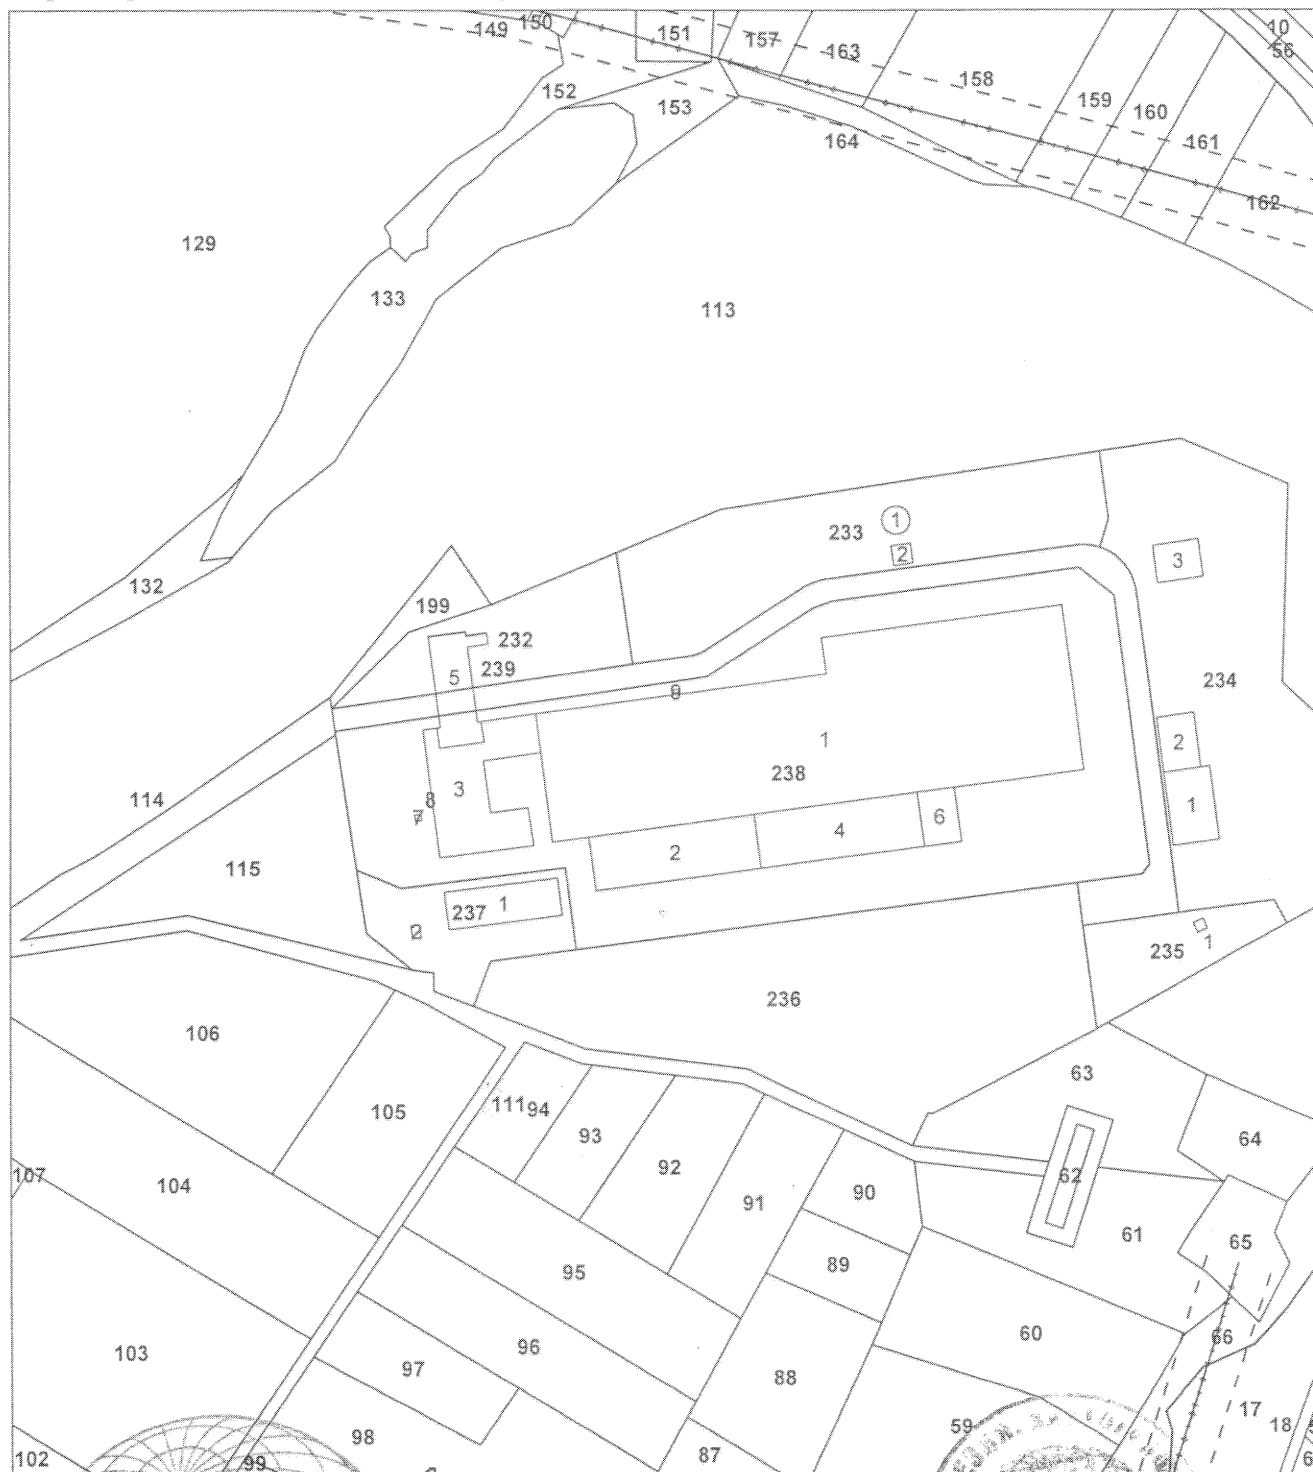

М 1:2500

Изработил: *С. Кисьова*
С. Кисьова

Скицата се издава за Община Кърджали.
Началник на ОГК: *Илиян Ст. Стайков*
Илиян Ст. Стайков /

**Извадка от кадастралния регистър към
скица № 4303 / 03.10.2008 г.**

идентификатор	адрес на обекта	Собственик
40909.13.111	гр.Кърджали	ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
40909.13.115	гр.Кърджали	н-ци на ИВАН ТОДОРОВ АНАДОЛИЕВ
40909.13.235	гр.Кърджали	ДЪРЖАВАТА
40909.13.236	гр.Кърджали	"ФОРЕСТ ГРИЙН" - 2003 АД

Началник на СГКК град Кърджали:

/инж. Ст. Стайков/





АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

София 1618, кв. Паново
ТЕЛ.: 02/955 45 40, факс: 02/955 45 41
АСАД@САДАСТРЕ.БГ • WWW.CAD.BG

1 от 1


СКИЦА - ИЗВАДКА № 4347 / 08.10.2008 г.

ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА

гр. Кърджали, общ. Кърджали, по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-66 / 18.10.2006 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастра



M1:4000

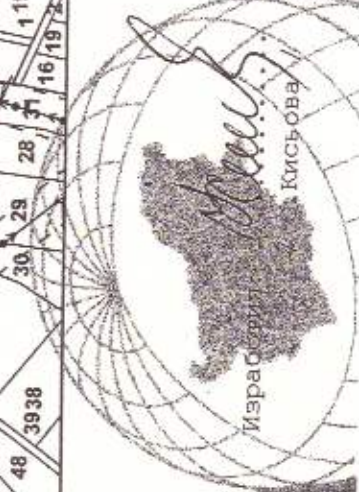

Изработил: Кисьова




Скицата се издава на издателя

Началник на Агенция по кадастра
/ инж. Ст. Стайков /

ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

ОБЕКТ: "ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ ГР. КЪРДЖАЛИ"
ОБЩ. КЪРДЖАЛИ

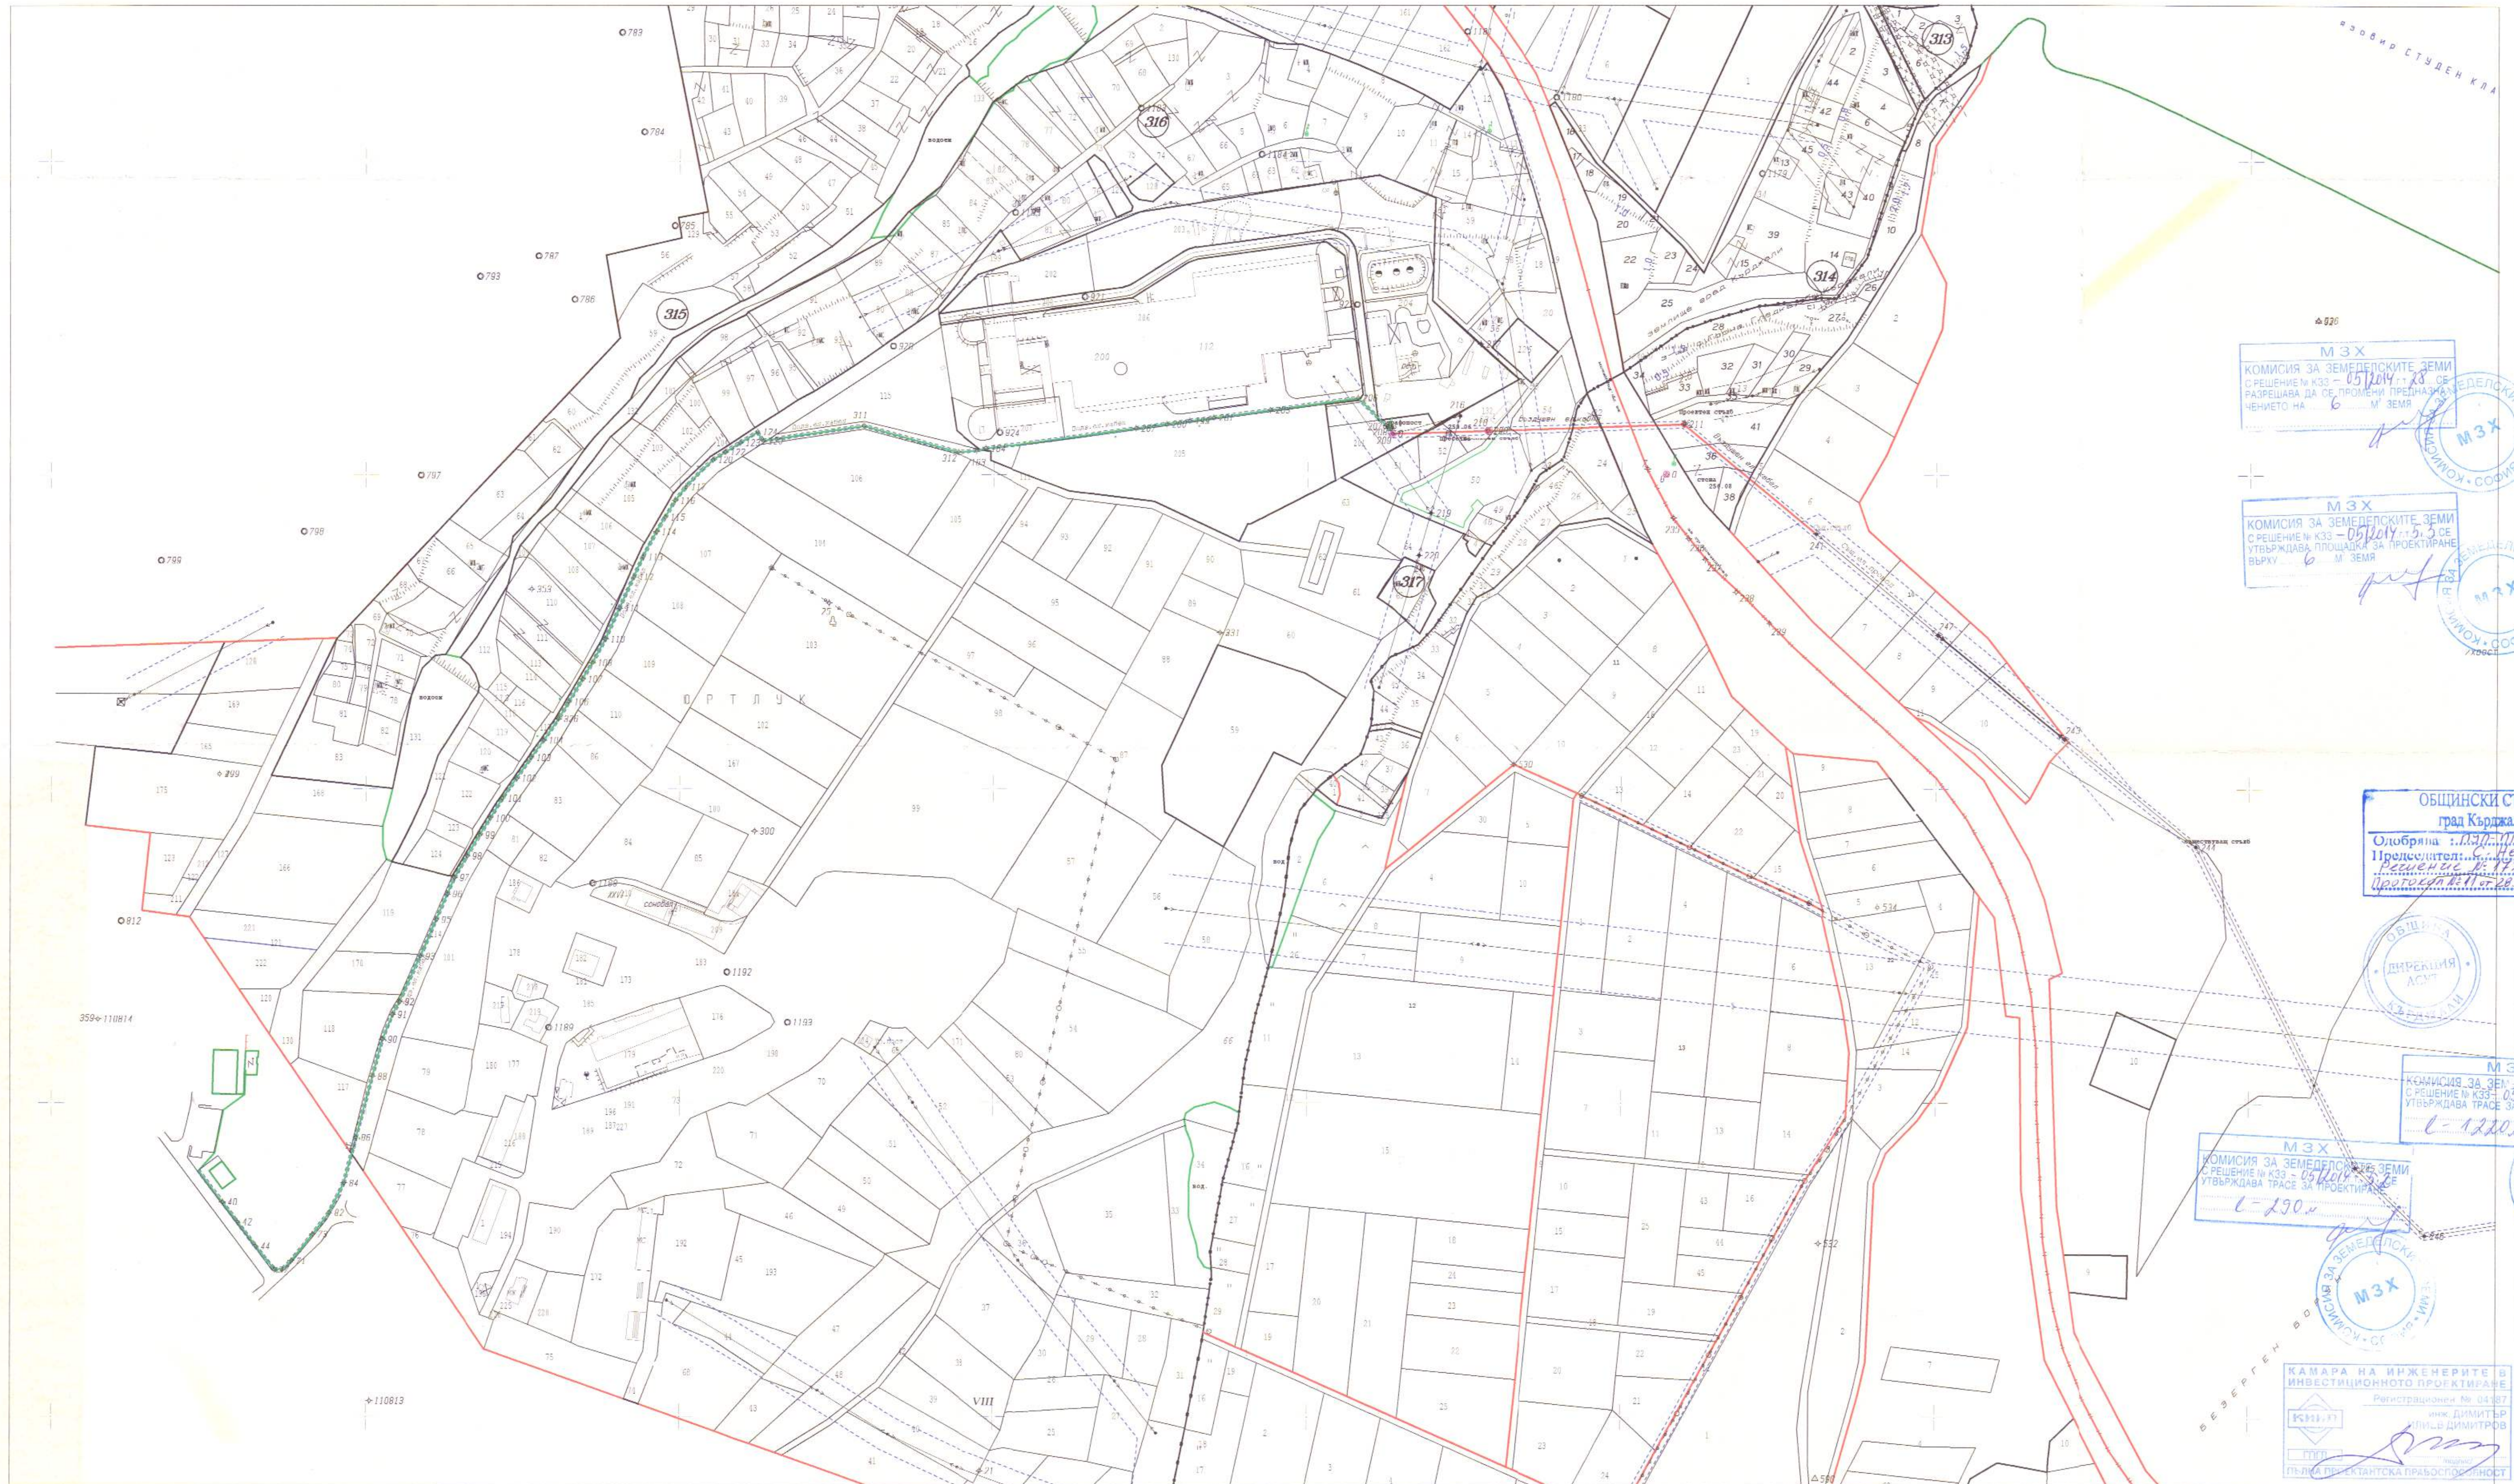

МЗХ
КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
С РЕШЕНИЕ № КЗЗ - 05/2014 г. СЕ
РАЗРЕШАВА ДА СЕ ПРОМЕНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 6 М ЗЕМЯ

МЗХ
КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
С РЕШЕНИЕ № КЗЗ - 05/2014 г. СЕ
УТВЪРЖДАВА ПЛОЩАДКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ВЪРХУ 6 М ЗЕМЯ

ОБЩНСКИ СЪВЕТ
град Кърджали
Одобрена: 10.10.2014 г.
Протокол: 10.10.2014 г.
Протокол: 10.10.2014 г.

ОБЩНА
ДИРЕКЦИЯ
АСУТ

МЗХ
КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
С РЕШЕНИЕ № КЗЗ - 05/2014 г. СЕ
УТВЪРЖДАВА ТРАСЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ С-120.0

МЗХ
КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
С РЕШЕНИЕ № КЗЗ - 05/2014 г. СЕ
УТВЪРЖДАВА ТРАСЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ С-120.0

МЗХ
КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
С РЕШЕНИЕ № КЗЗ - 05/2014 г. СЕ
УТВЪРЖДАВА ТРАСЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ С-120.0

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 04387
инж. ДИМИТЪР
ИНЖ. ДИМИТРОВ
ПЪЛНА ПРОЕКТИСКА ПРАВОМОЩНОСТ

Скищата е актуална към 03.04.2009 г.

Изготвил: "КАДАСТЪР-М"ООД

М 1:2000


УПРАВИТЕЛ:
Заверил:
/К. Ангелов/

/инж. Д. Димитров/

Актуално към 10.10.2014 г.

СИТУАЦИЯ

ОБЕКТ: "ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ ГР. КЪРДЖАЛИ"
ОБЩ. КЪРДЖАЛИ

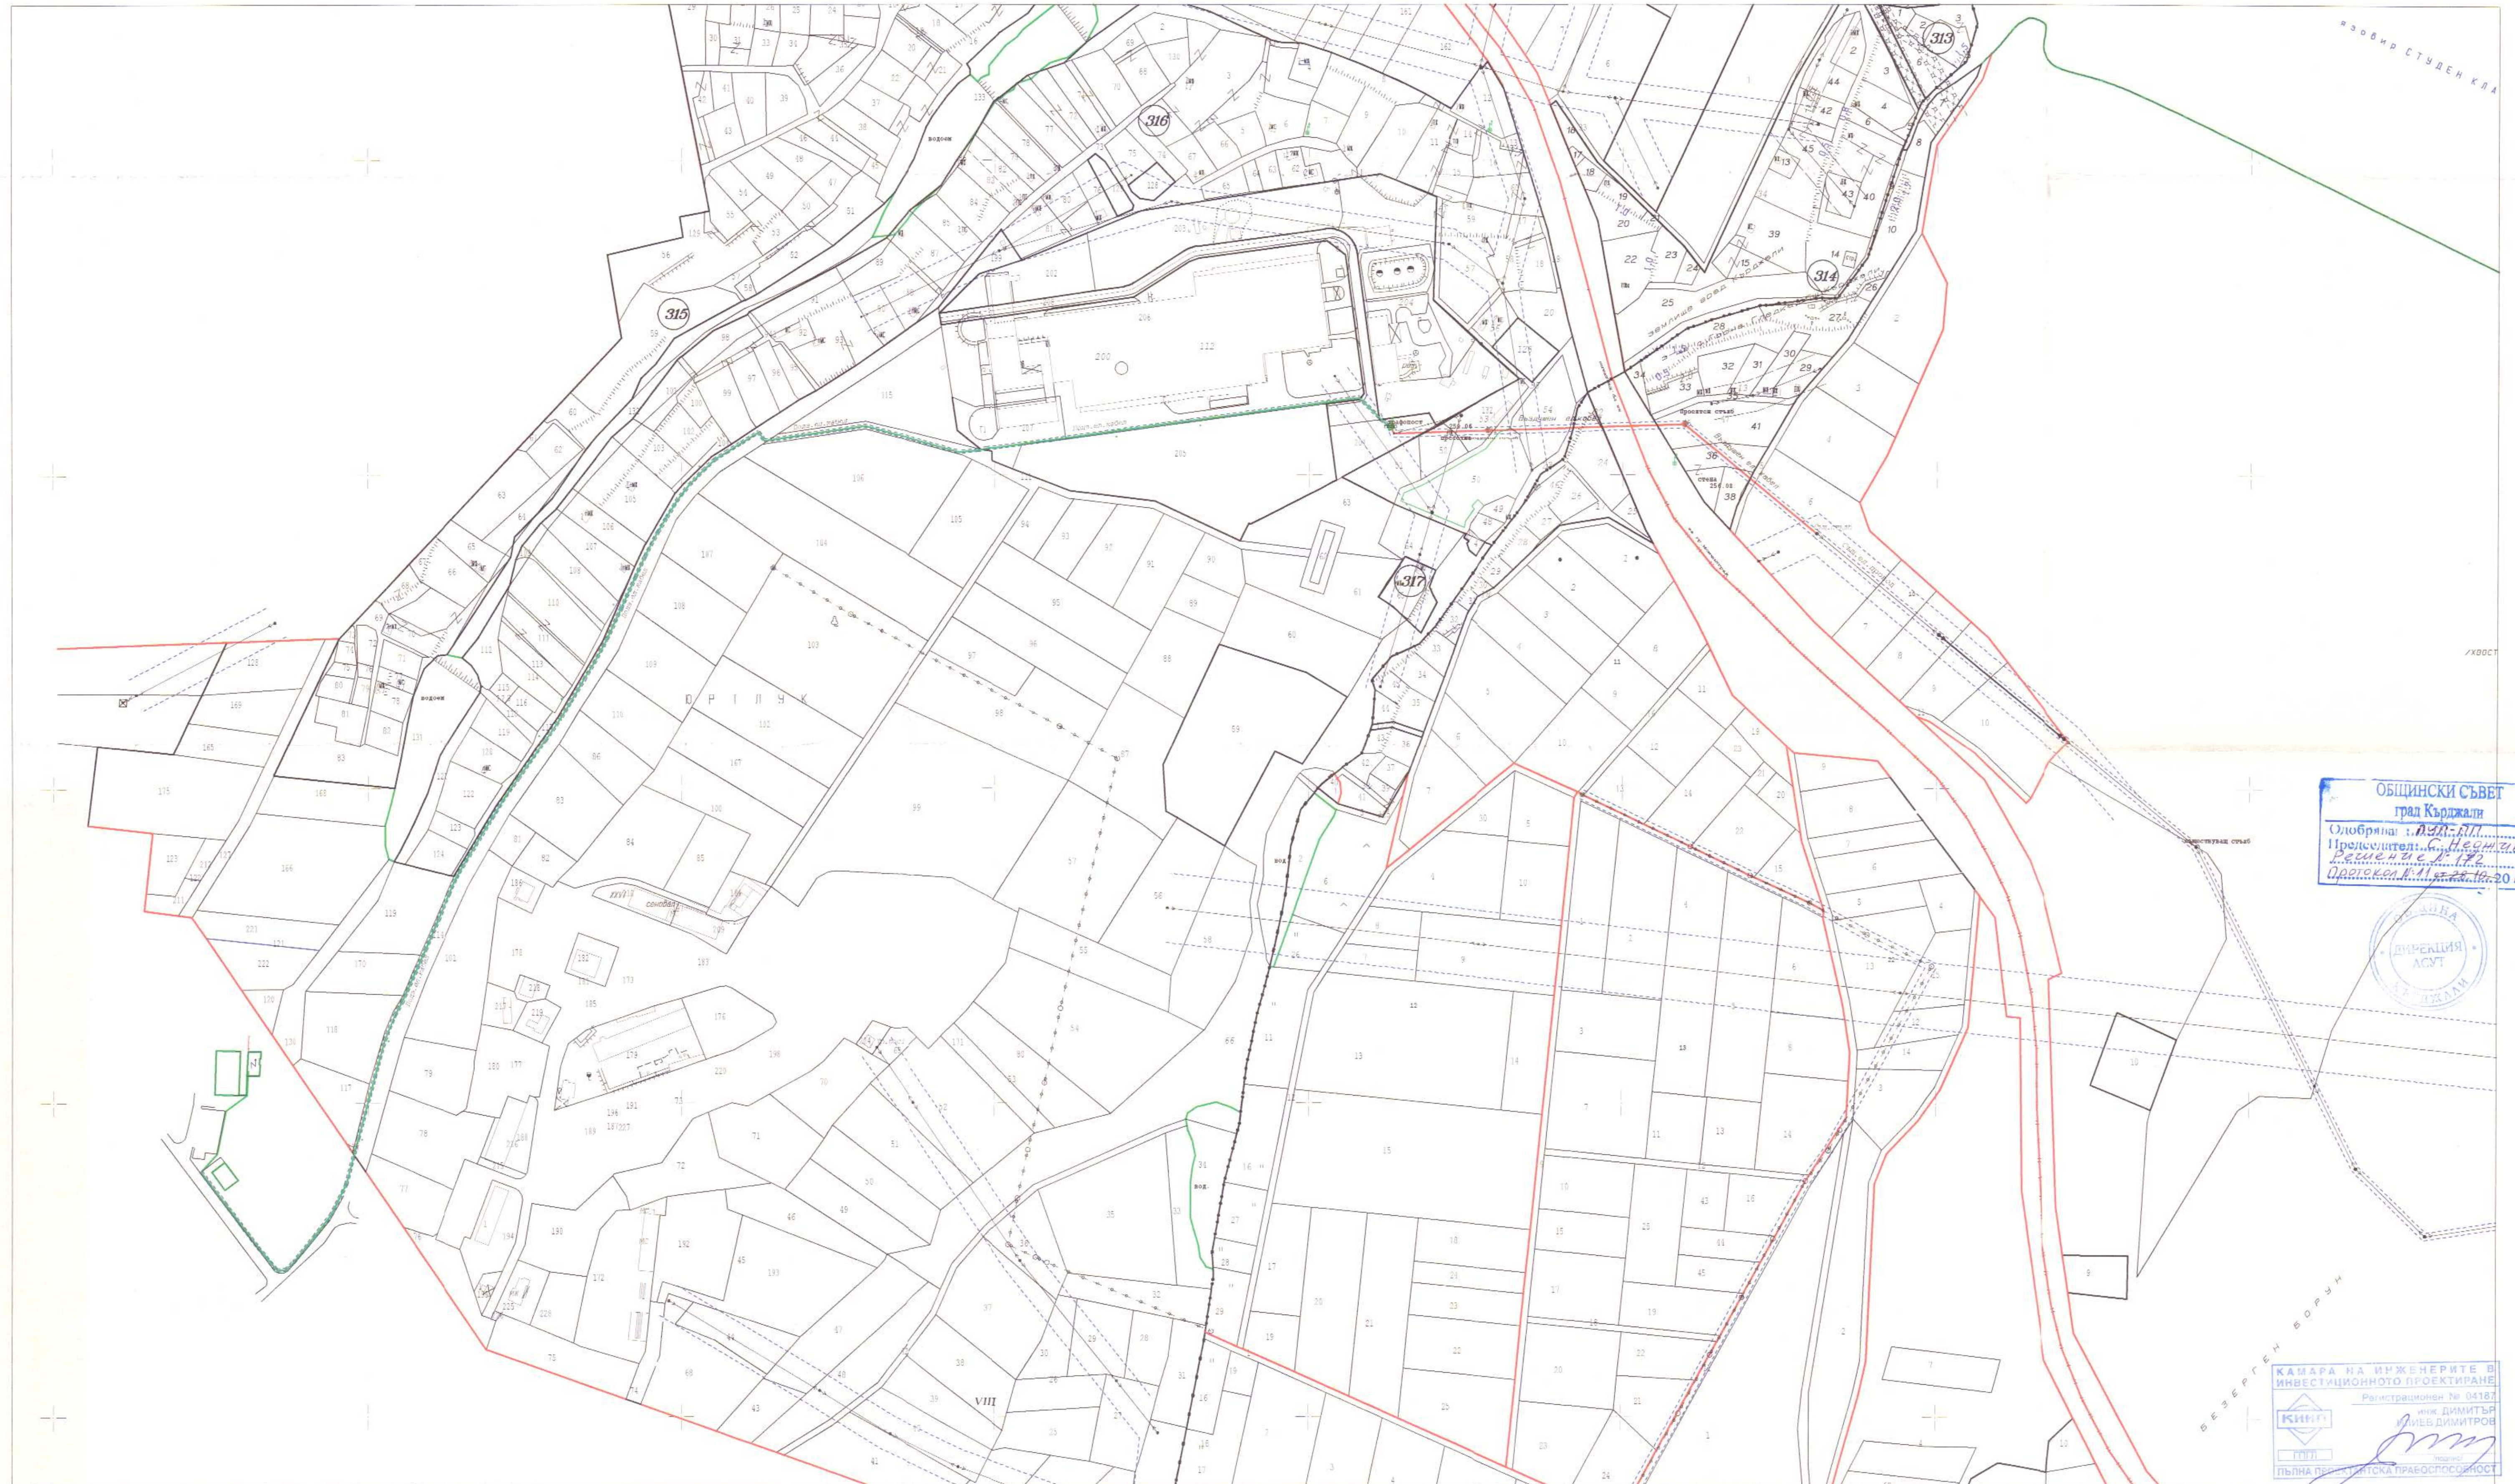

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град Кърджали
Одобрено: 19.08.2010 г.
Протокол: 172
Датум: 11.08.2010 г.



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 04187
инж. ДИМИТЪР
МИЛЕВ ДИМИТРОВ
ПЪЛНА ПРАВНОСЪПОРЯБИТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Скицата е актуална към 03.04.2009 г.

Изготвил: "КАЛАСЪТЪН-М"ООД

М 1:2000

УПРАВИТЕЛ:
Заверил: /К. Апташев/

/инж. Д. Димитров/

Актуално към 25.10.2013г.



ПУП -ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН
НА ОБЕКТ: "ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ-ГР.КЪРДЖАЛИ"
/Попадащ в з-ща гр.Кърджали,с.Горна елска,с.Вишеград и с.Островица/



Легенда

- съществуващ електропровод
- съществуващ електропровод за демонтан
- напроектиран електропровод

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град Кърджали
Одобрена от: Д. Димитров
Председател: С. Неделин
Решение № 172
Протокол № 11 от 28.10.2012 г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 04223
ИНЖ. Д. ДИМИТРОВ
ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
Б.А.СТ.
ПЪЛНА ПРОЕКТИСКА ПРАВОМОЩНОСТ

Чертеж № 2

Актуално към 25.10.2013г.

1:1000
1см=10м
Основно сечение на релефа 1м